

MEDVIE BEYLA


Date du test: 17/12/2024 12:31:19

Durée: 10mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA MOUSSA	
Date de naissance	03/04/1988
Age	36
Société	CR18
ID	24121712302651491

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

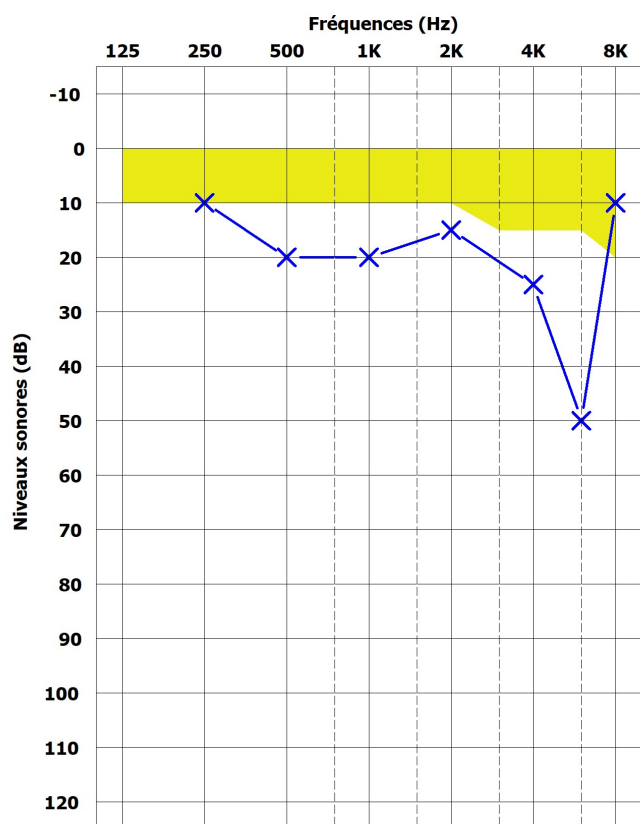

Oreille Gauche

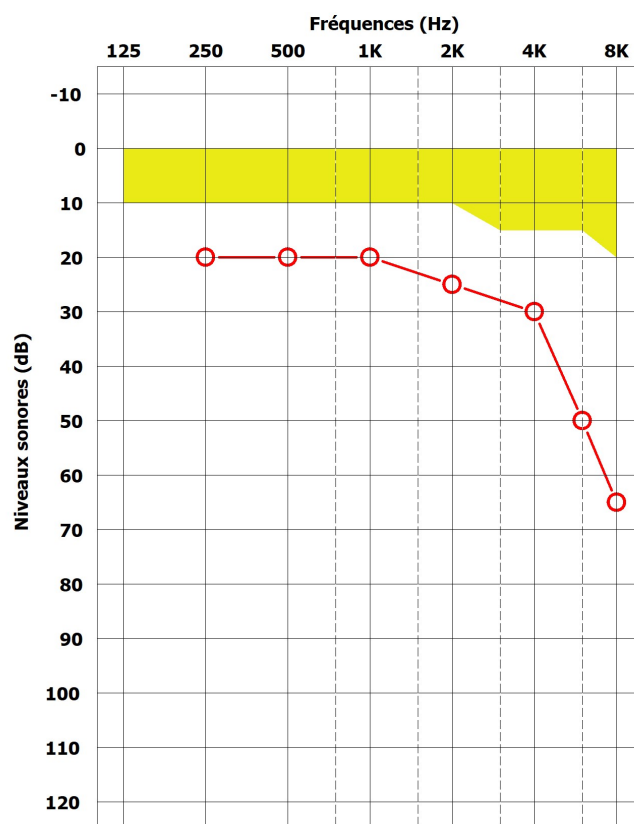

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20		20		15		25	50	10
CA Droit		20	20		20		25		30	50	65

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	20,0 dB
CA Droit	---	20,0 dB

Notes