


MEDVIE


Date du test: 12/04/2024 12:25:58

Durée: 8mn 53s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

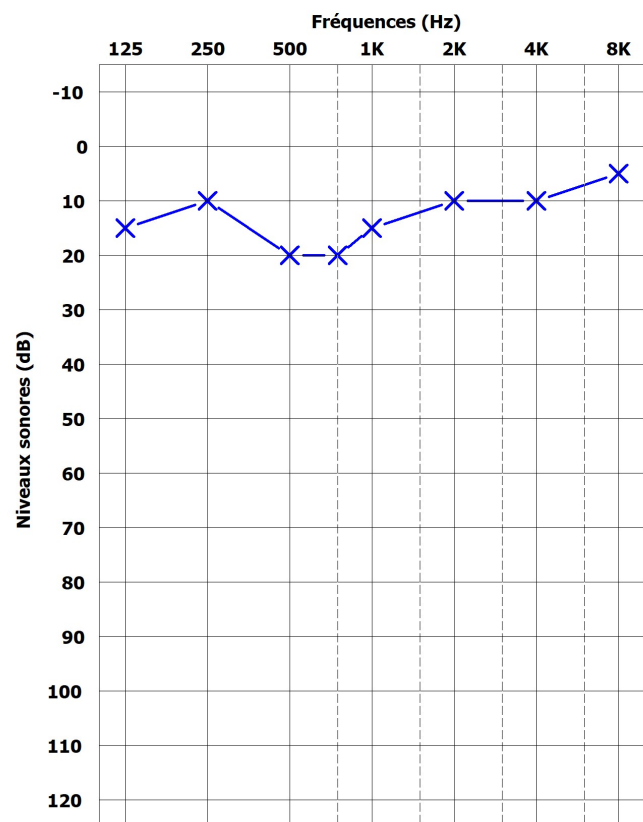

Oreille Gauche

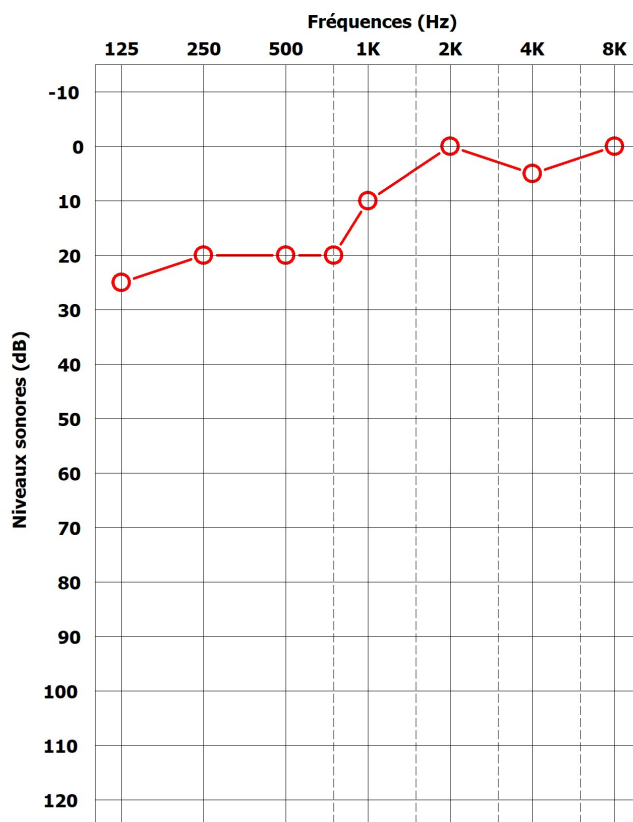

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	20	20	15		10		10		5
CA Droit	25	20	20	20	10		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient

KETIA AMADOU DJOULDE

Date de naissance

01/01/1992

Age

32

Société

CR18

ID

24041212202189976

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021