


MEDVIE


Date du test: 29/04/2024 14:14:09
Durée: 11mn 56s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA ANSOUMANE
Date de naissance	02/04/1989
Age	35
Société	CR18
ID	24042914104548578

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

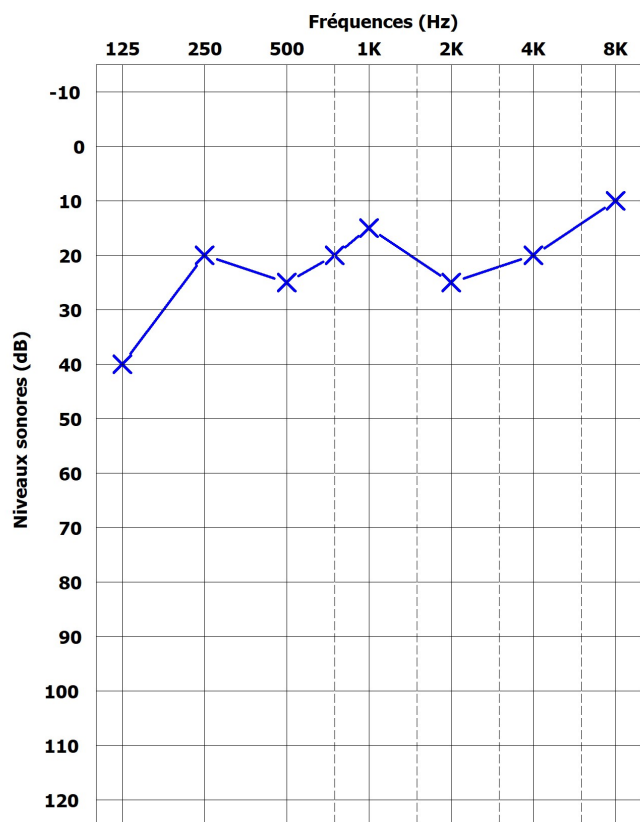

Oreille Gauche

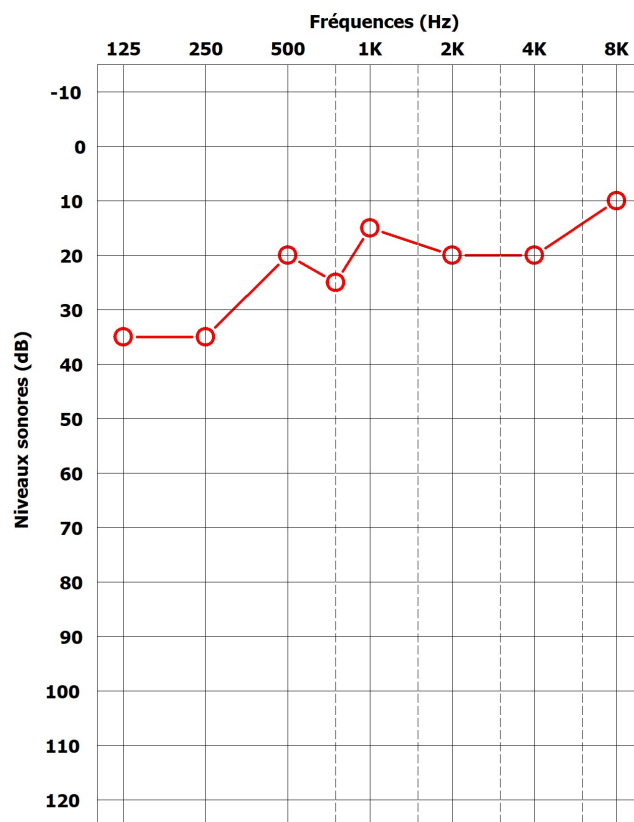

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	20	25	20	15		25		20		10
CA Droit	35	35	20	25	15		20		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes