


MEDVIE


Date du test: 09/04/2024 14:37:35

Durée: 16mn 14s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

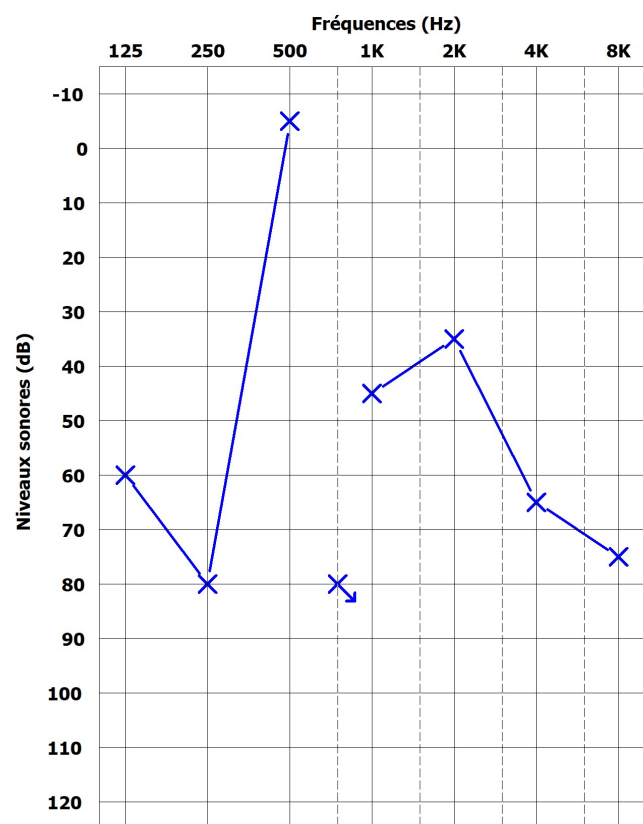

Oreille Gauche

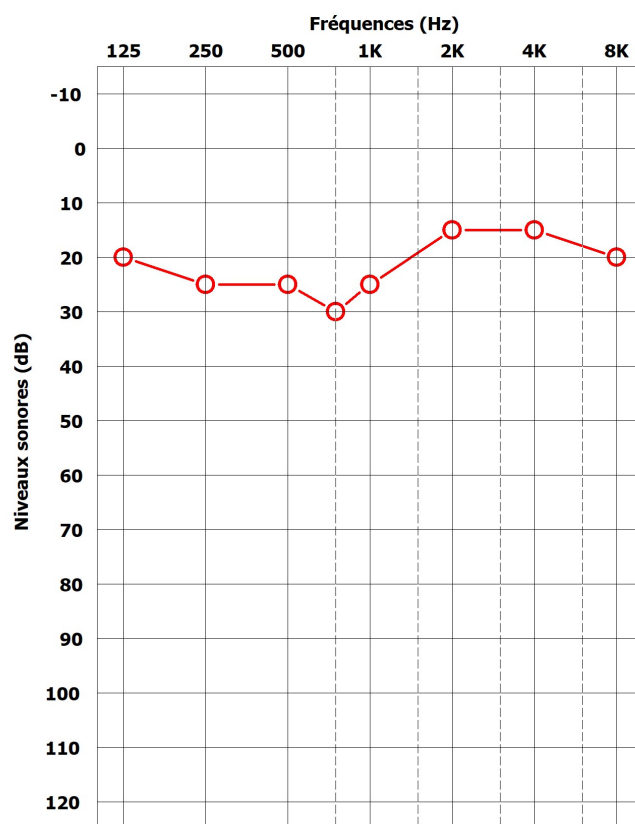

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	60	80	-5	(80)	45		35		65		75
CA Droit	20	25	25	30	25		15		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	35,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	CONDE AMARA
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	CR18
ID	24040914222707080

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021