


MEDVIE


Date du test: 10/07/2025 15:26:46
Durée: 5mn 06s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA IBRAHIMA	
Date de naissance	13/05/1982
Age	43
Société	CR18
ID	25071015232332500

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

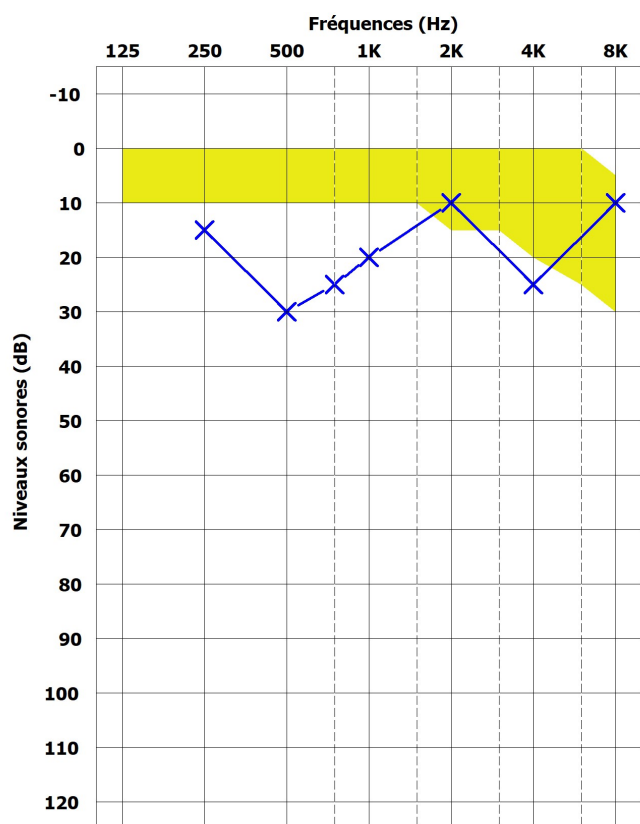

Oreille Gauche

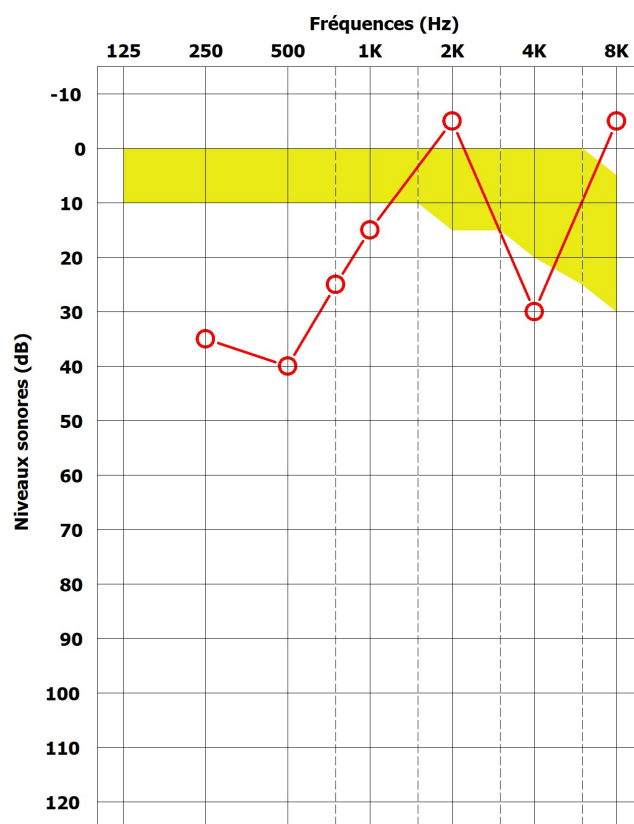

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	30	25	20		10		25		10
CA Droit		35	40	25	15		-5		30		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes