

MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 14:55:55

Durée: 6mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MAMADI
Date de naissance	02/02/1994	
Age	30	
Société	CR18	
ID	24031414535110923	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

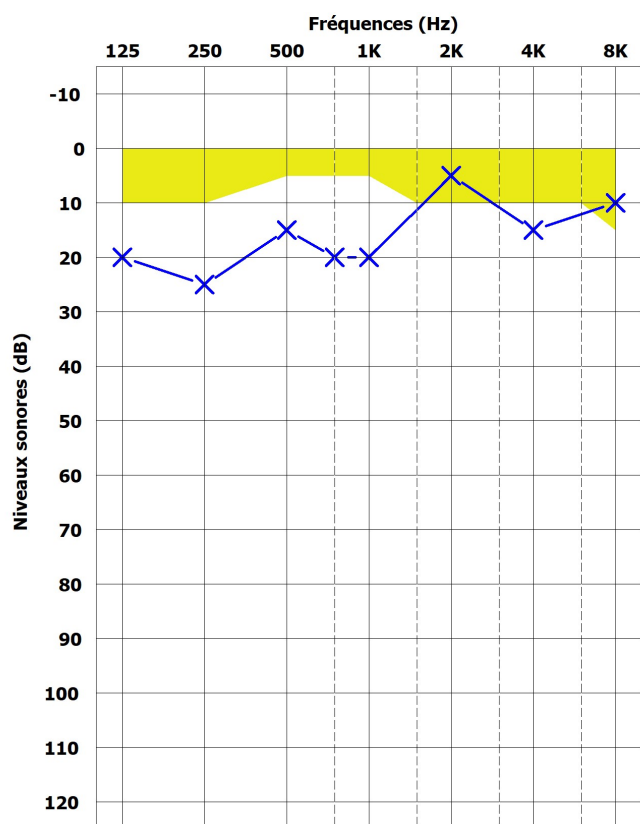

Oreille Gauche

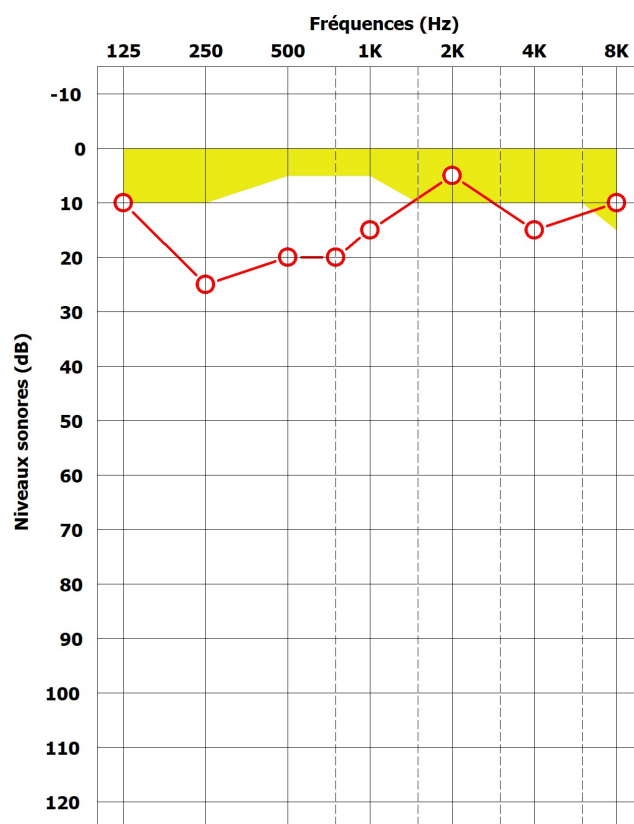

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	15	20	20		5		15		10
CA Droit	10	25	20	20	15		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes