


MEDVIE


Date du test: 11/03/2025 12:48:28
Durée: 4mn 08s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONATE KABA
Date de naissance	01/01/1982
Age	43
Société	CR18
ID	25031112455732273

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

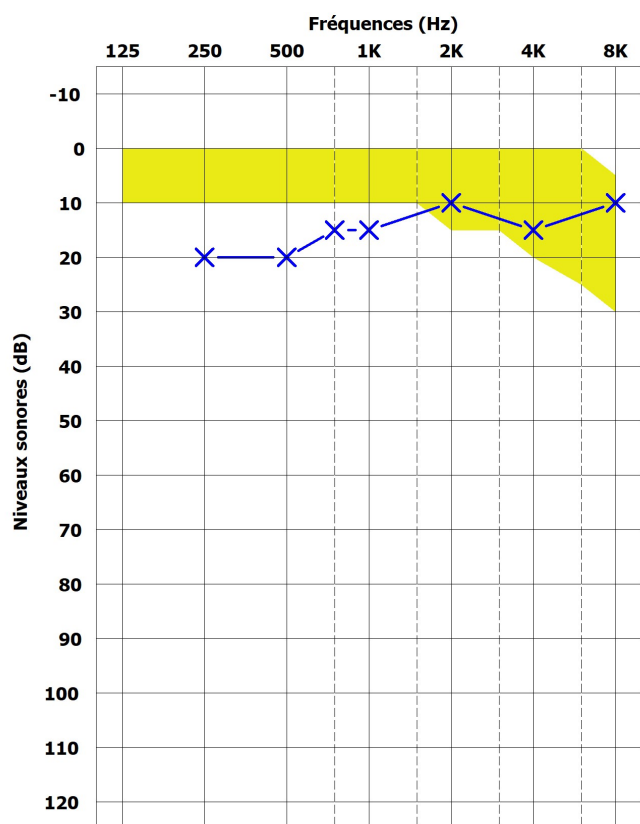

Oreille Gauche

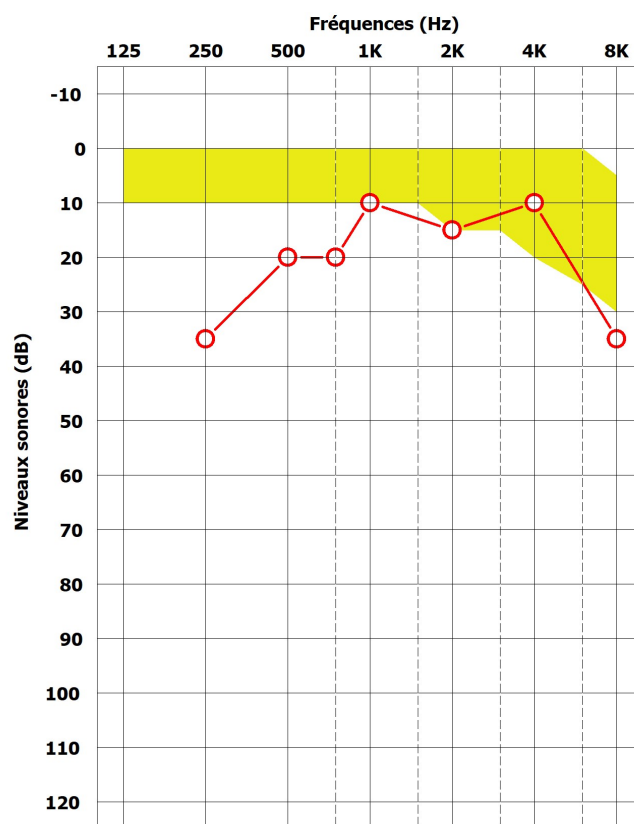

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	15		10		15		10
CA Droit		35	20	20	10		15		10		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes