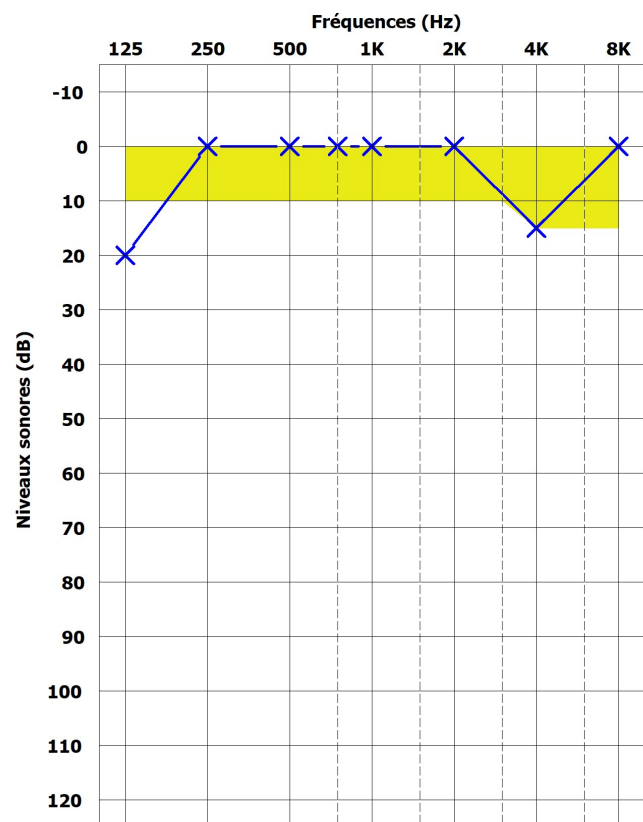



MEDVIE

Date du test: 18/03/2024 14:12:15

Durée: 2mn 00s

 Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard


Oreille Gauche

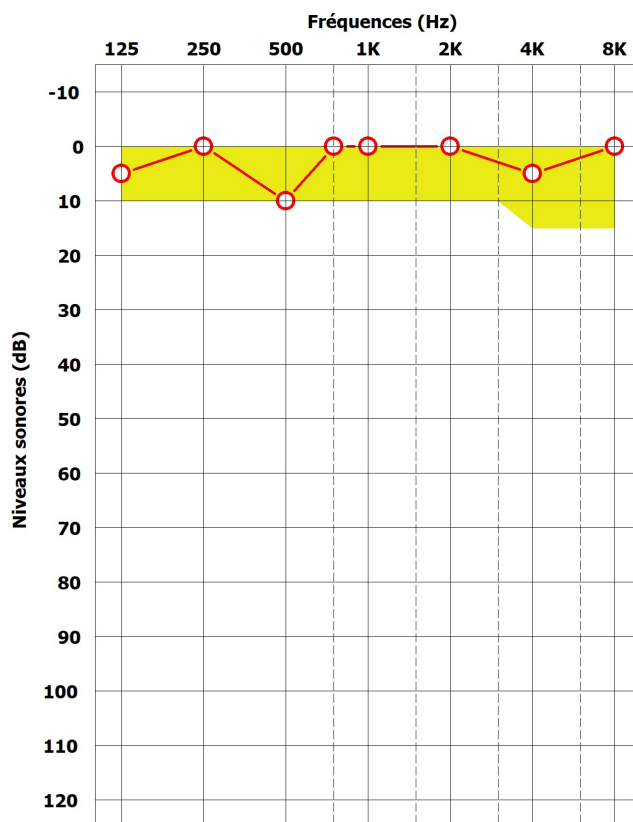

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	0	0	0	0		0		15		0
CA Droit	5	0	10	0	0		0		5		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes

Données Patient

KOÏSSIA SEKOU

Date de naissance

01/01/1990

Age

34

Société

CR18

ID

24031814100262117

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021