



Données Patient		MA SHUAI
Date de naissance	31/05/1990	
Age	33	
Société	CR18	
ID	24050714013056614	

Date du test: 07/05/2024 14:03:55
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

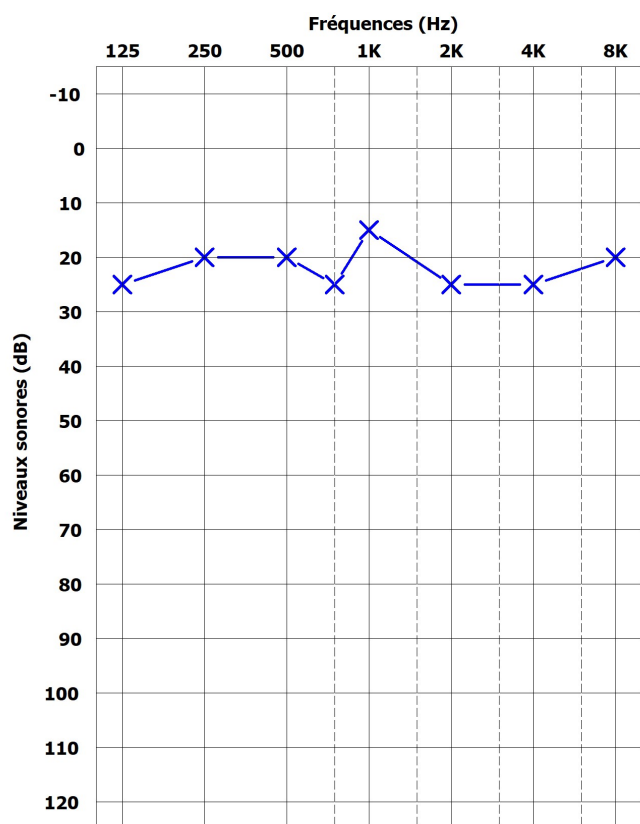

Oreille Gauche

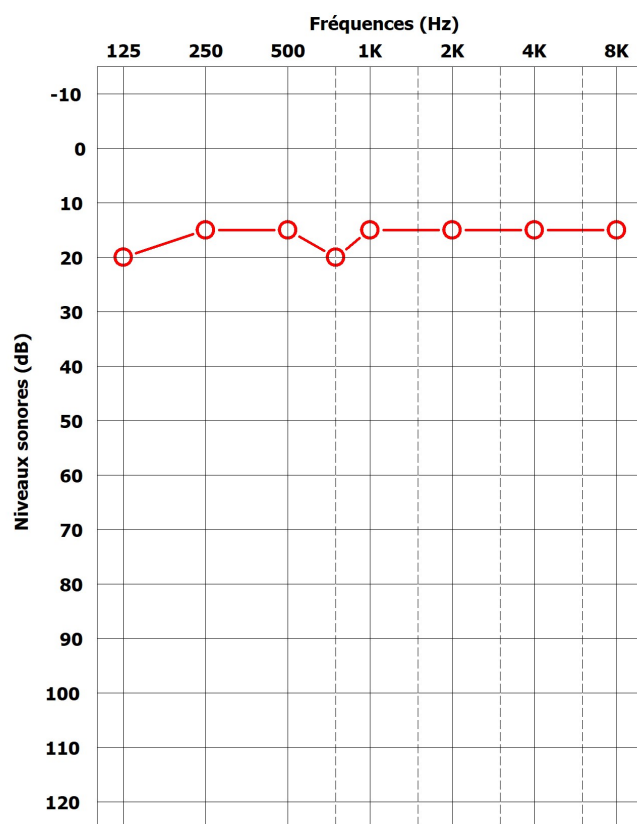

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	25	15		25		25		20
CA Droit	20	15	15	20	15		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes