


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 19:58:24

Durée: 9mn 58s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

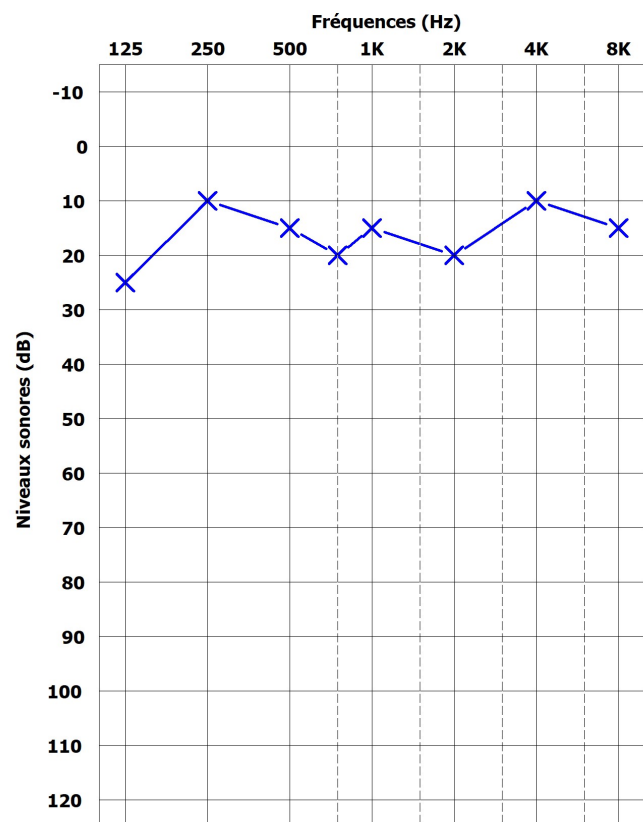

Oreille Gauche

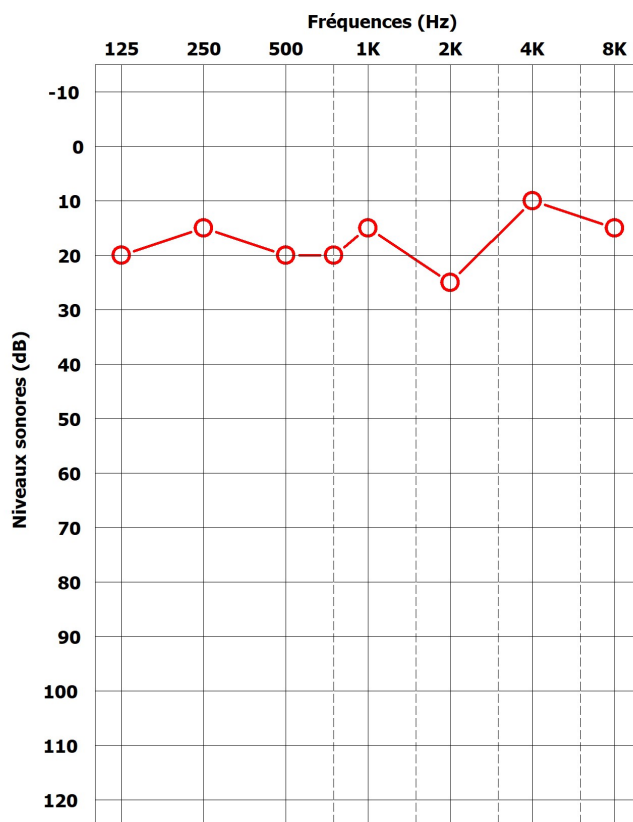

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	15	20	15		20		10		15
CA Droit	20	15	20	20	15		25		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient	KOUROUMA ABOU
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24050119562275373

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021