


MEDVIE


Date du test: 19/08/2025 14:49:59
Durée: 5mn 20s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA LAYE ANSOIMANE	
Date de naissance	05/09/1992
Age	32
Société	CR18
ID	25081914463049110

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

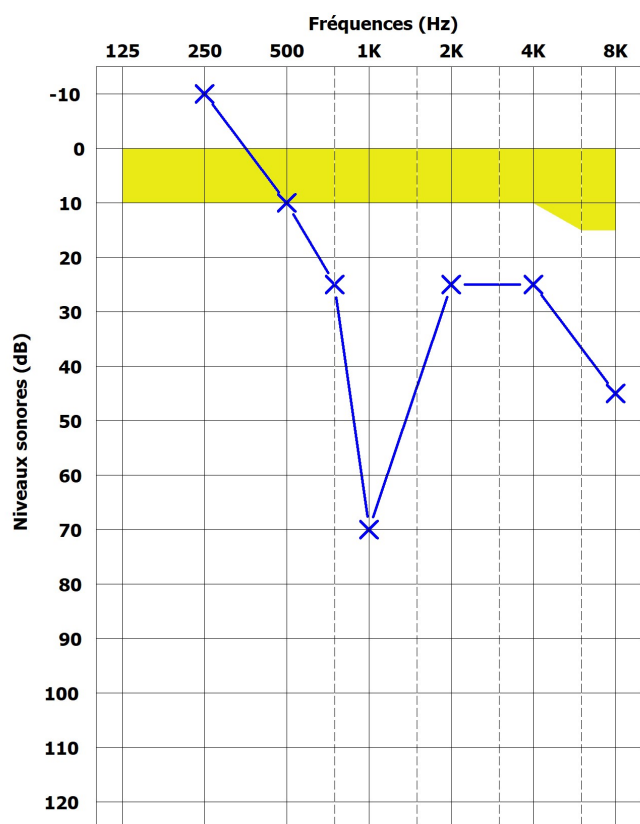

Oreille Gauche

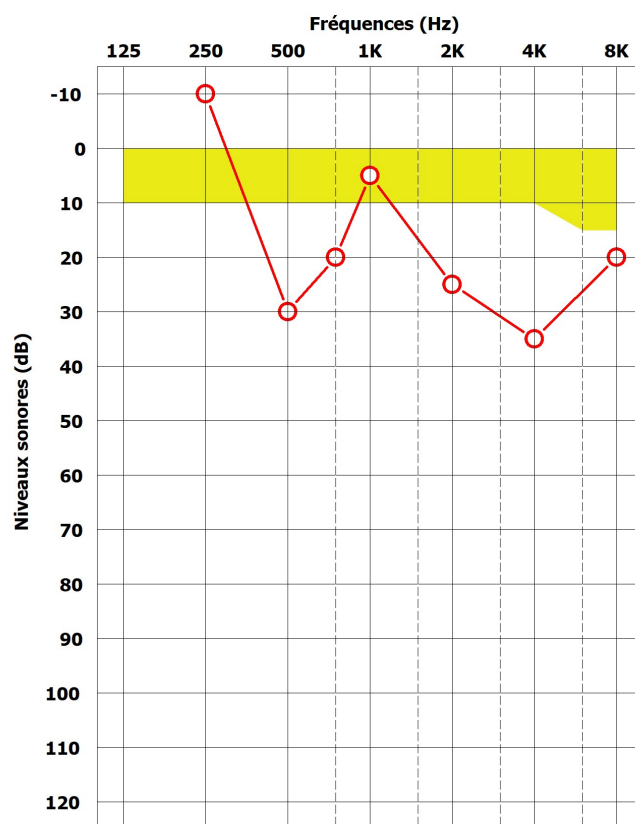

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	10	25	70		25		25		45
CA Droit		-10	30	20	5		25		35		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	32,5 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes