


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 18:24:23
Durée: 3mn 53s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CISSE MAMADI
Date de naissance	01/01/2004
Age	20
Société	CR18
ID	24092918125947573

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

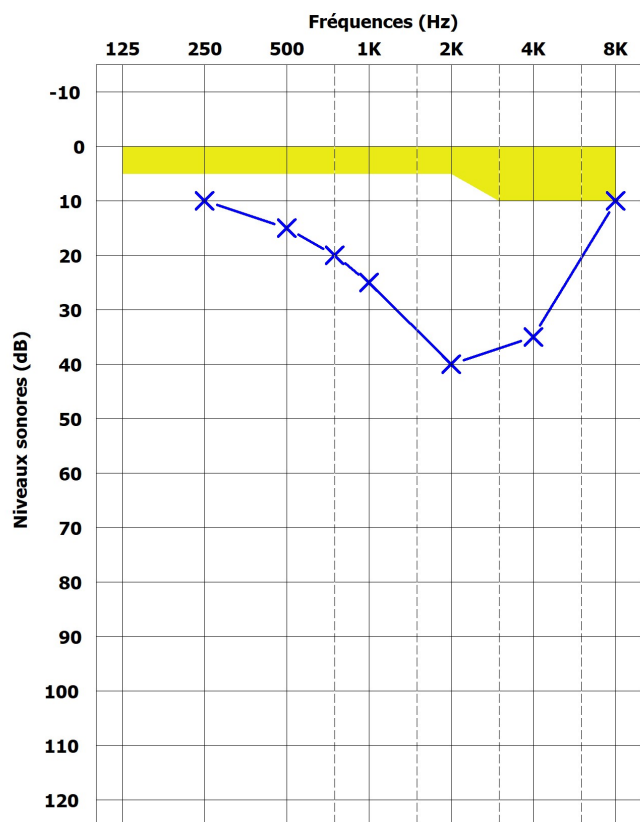

Oreille Gauche

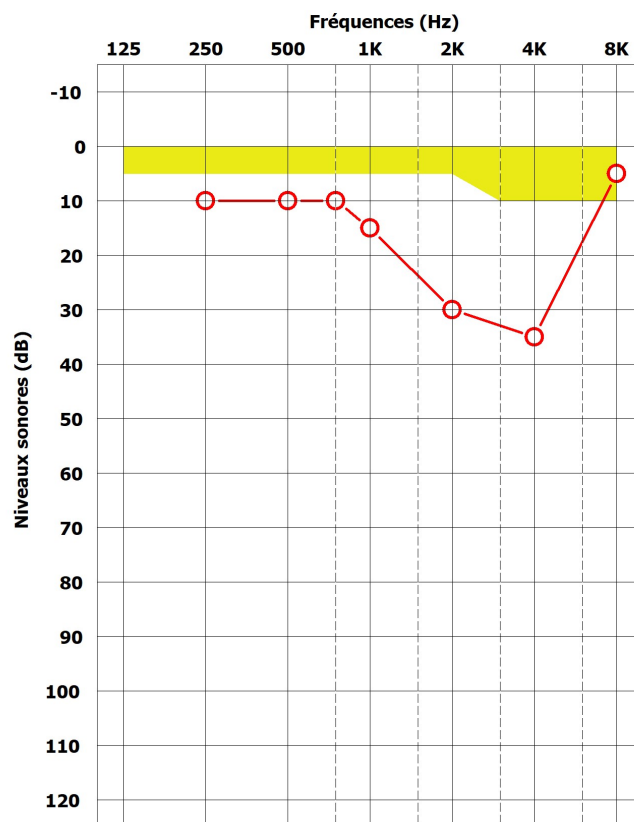

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	20	25		40		35		10
CA Droit		10	10	10	15		30		35		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes