


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 12:06:59
Durée: 3mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA AZIZ
Date de naissance	01/01/1986	
Age	39	
Société	CR18	
ID	25031511482426822	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

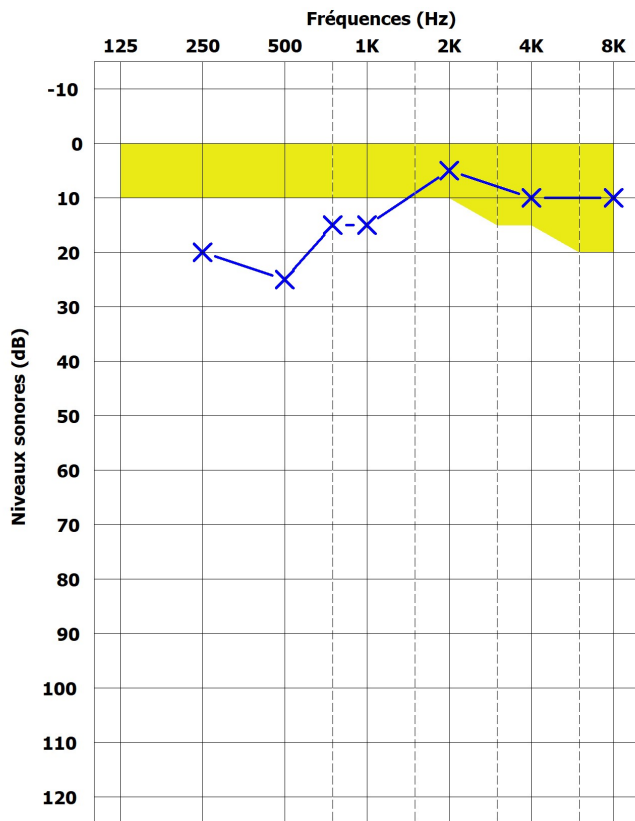

Oreille Gauche

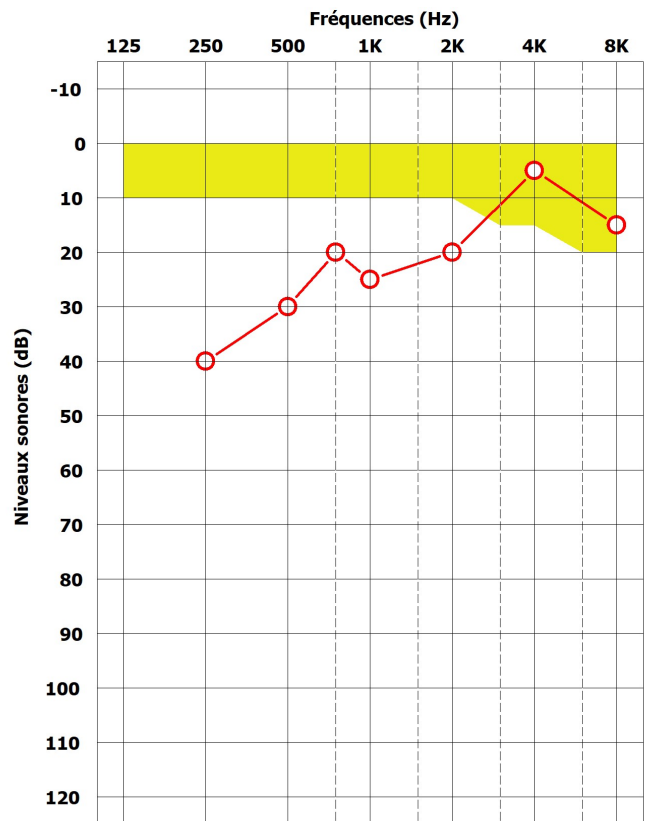

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	15		5		10		10
CA Droit		40	30	20	25		20		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes