


MEDVIE BEYLA


Date du test: 13/12/2024 13:40:50

Durée: 6mn 00s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

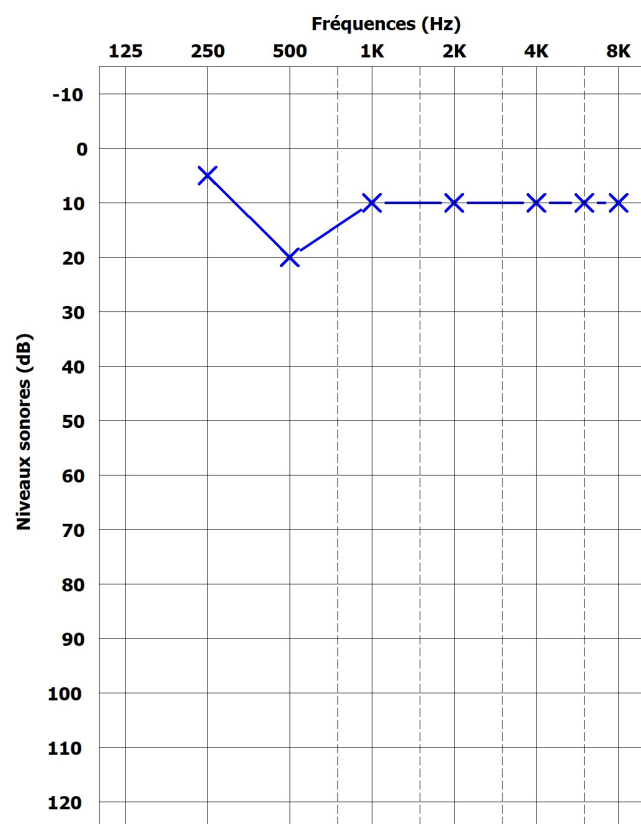

Oreille Gauche

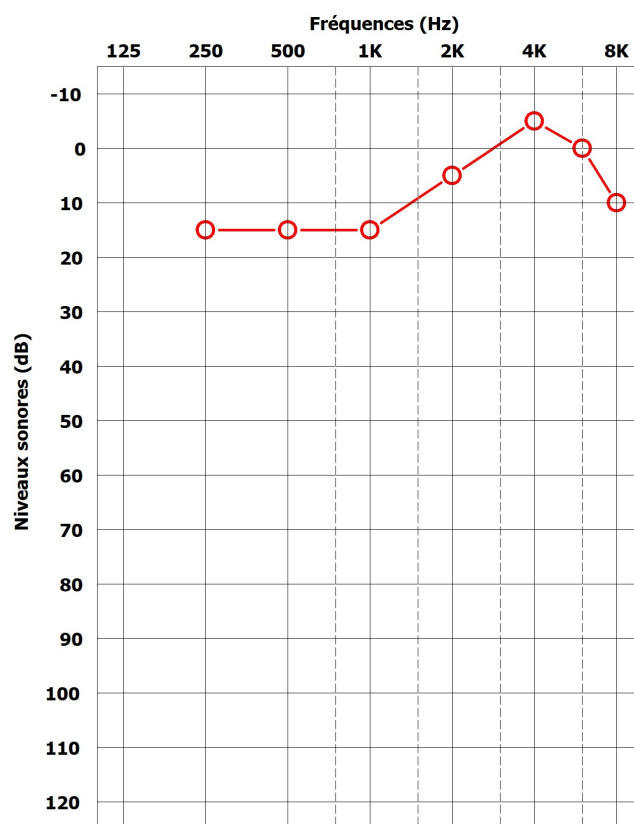

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	20		10		10		10	10	10
CA Droit		15	15		15		5		-5	0	10

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	15,0 dB

Notes

Données Patient	CAMARA ABOU
Date de naissance	12/03/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24121313391226616

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021