

MEDVIE


Date du test: 04/04/2025 15:48:47

Durée: 6mn 58s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA OUSMANE	
Date de naissance	03/07/1995
Age	29
Société	CR18
ID	25040415470014064

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

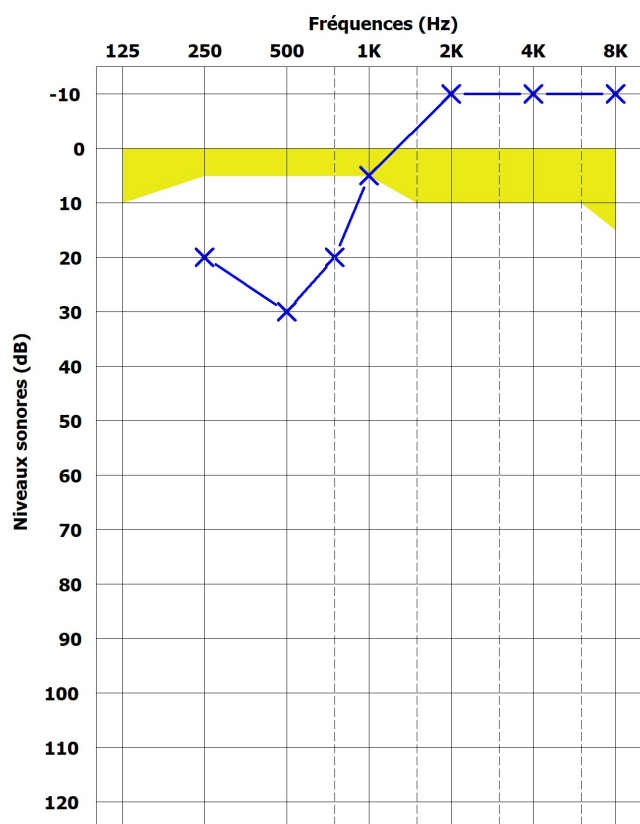

Oreille Gauche

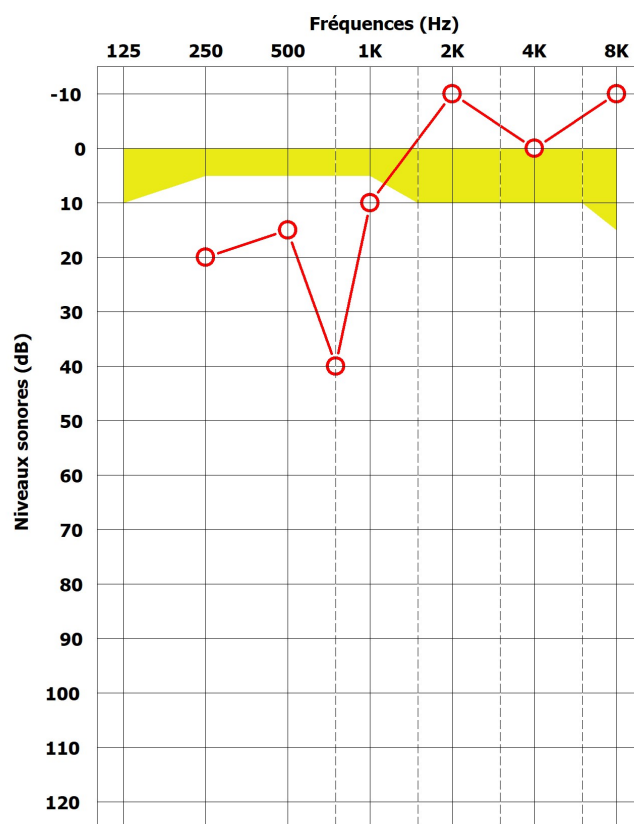

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30	20	5		-10		-10		-10
CA Droit		20	15	40	10		-10		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes