


MEDVIE


Date du test: 26/08/2025 13:34:33
Durée: 3mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TINGUIANO FRANCOIS	
Date de naissance	01/01/1987
Age	38
Société	CR18
ID	25082613311980189

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

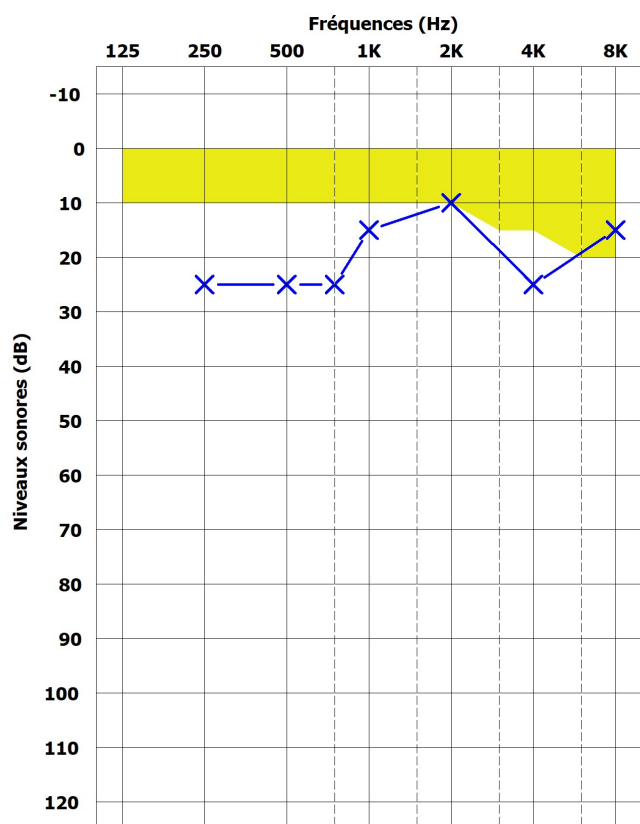

Oreille Gauche

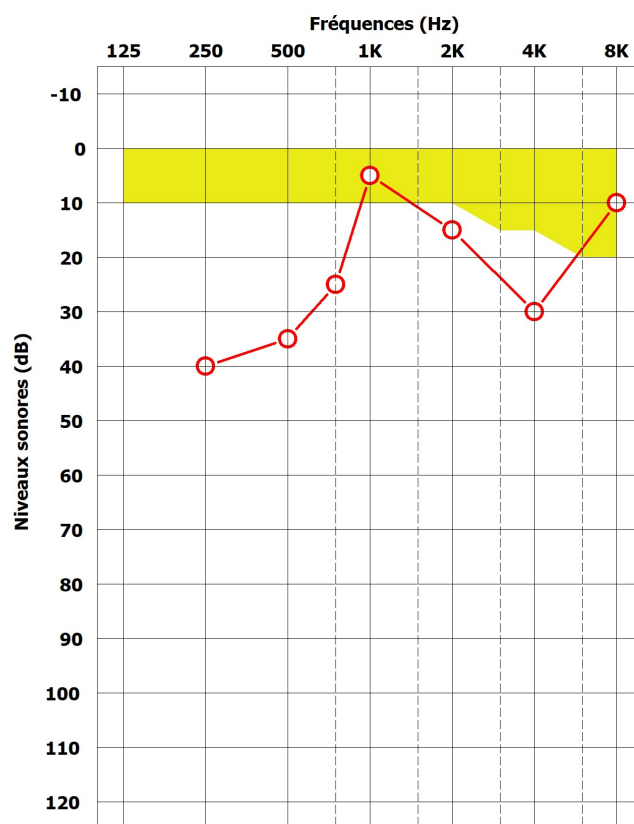

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	15		10		25		15
CA Droit		40	35	25	5		15		30		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes