

MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 15:55:31

Durée: 4mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE MAMADY
Date de naissance	20/05/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24093013523556771

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

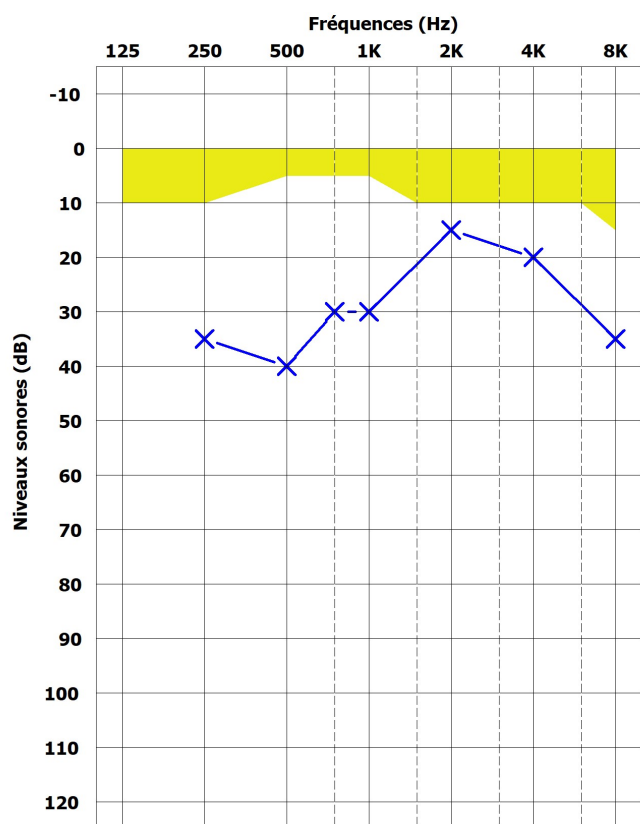

Oreille Gauche

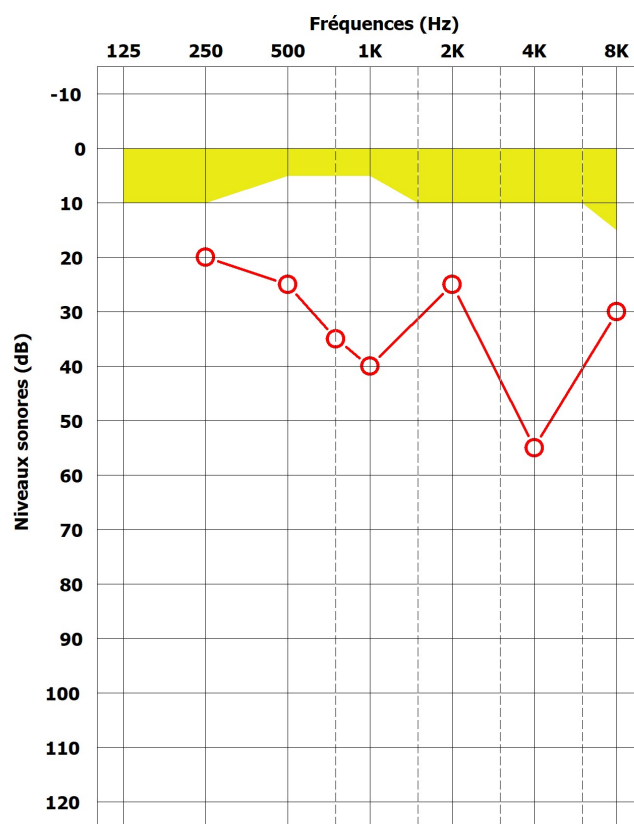

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	40	30	30		15		20		35
CA Droit		20	25	35	40		25		55		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	36,3 dB	---

Notes