


MEDVIE


Date du test: 26/03/2024 13:42:03

Durée: 5mn 25s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

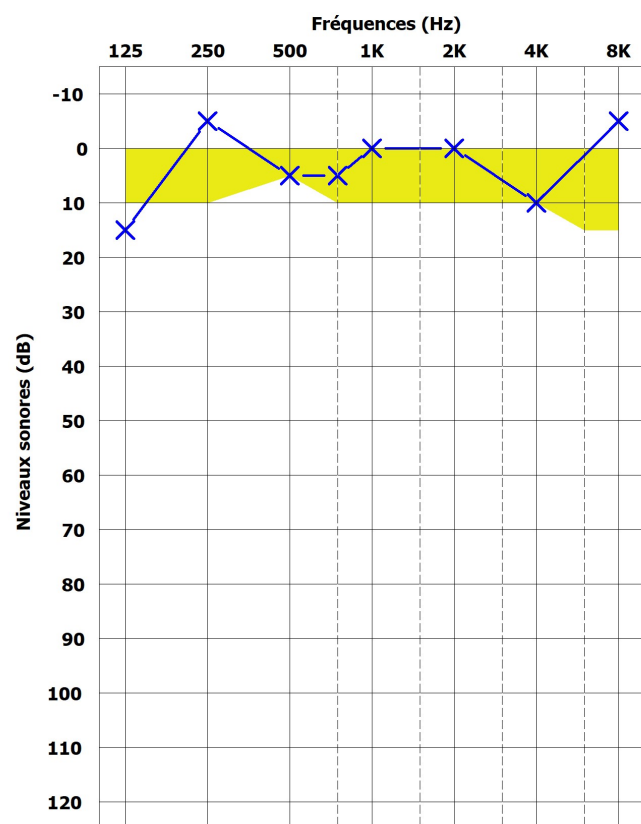

Oreille Gauche

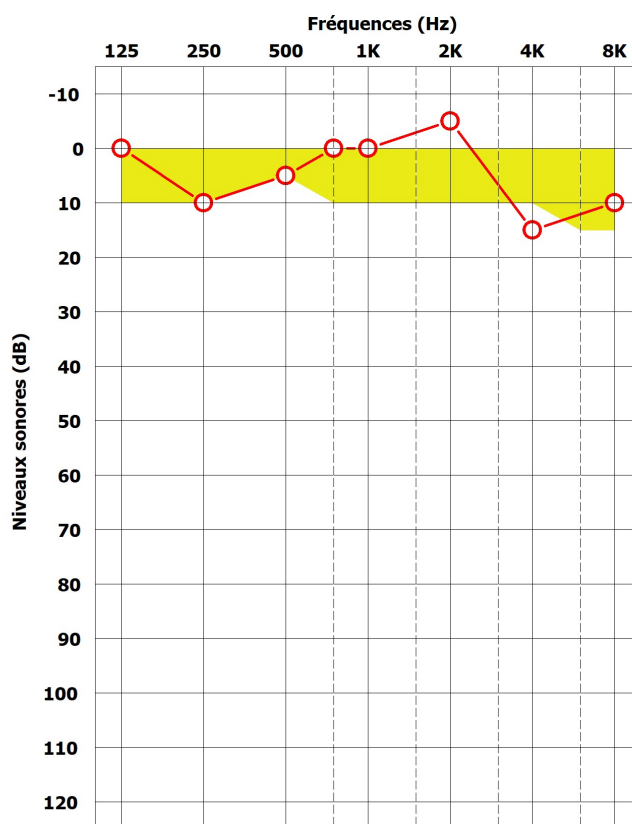

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	-5	5	5	0		0		10		-5
CA Droit	0	10	5	0	0		-5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes

Données Patient	CONDE LONCENY
Date de naissance	02/07/1992
Age	31
Société	CR18
ID	24032611420913993

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021