


MEDVIE


Date du test: 07/08/2025 12:03:08
Durée: 5mn 09s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIALLO MAMADOU YERO
Date de naissance	01/01/1996
Age	29
Société	CR18
ID	25080711593066332

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

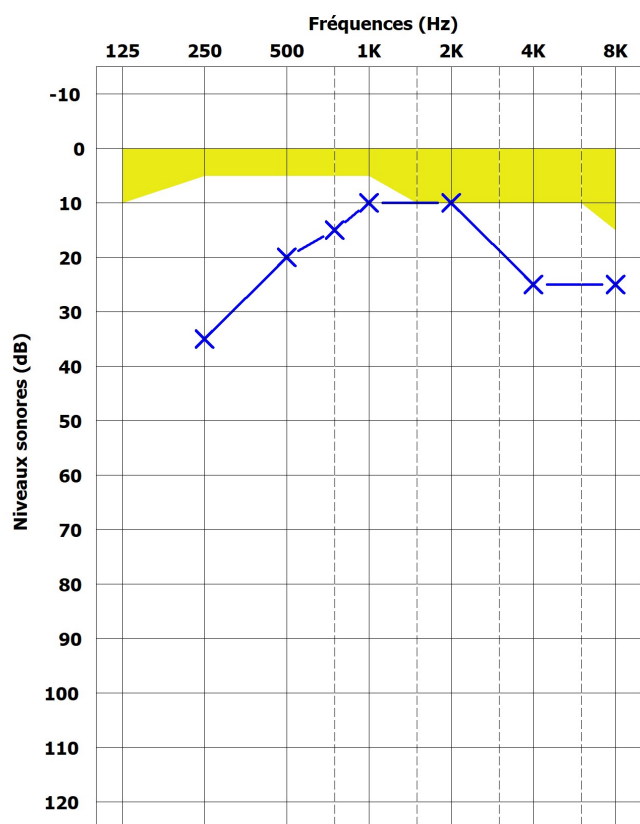

Oreille Gauche

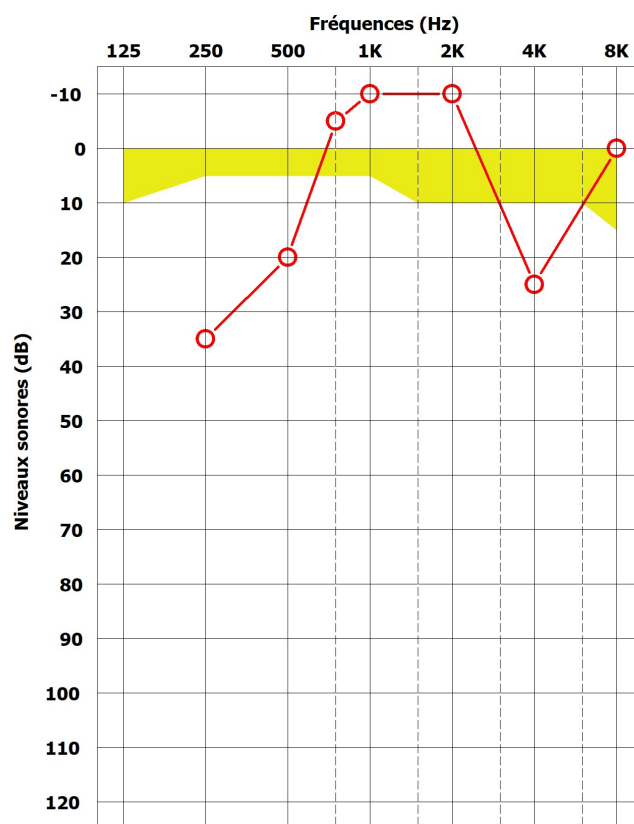

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	20	15	10		10		25		25
CA Droit		35	20	-5	-10		-10		25		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes