

MEDVIE


Date du test: 23/04/2024 14:02:55

Durée: 8mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE MOHAMED
Date de naissance	05/02/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24042313595838215

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

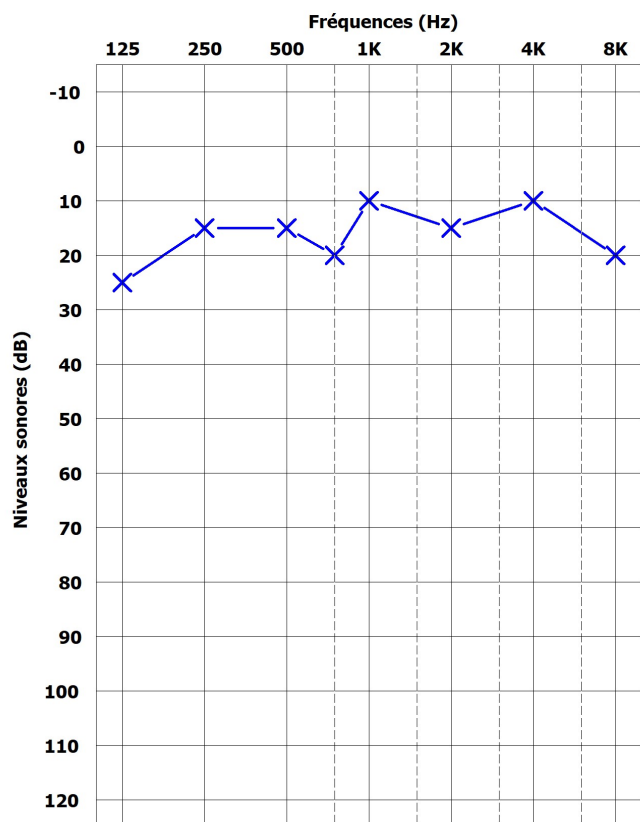

Oreille Gauche

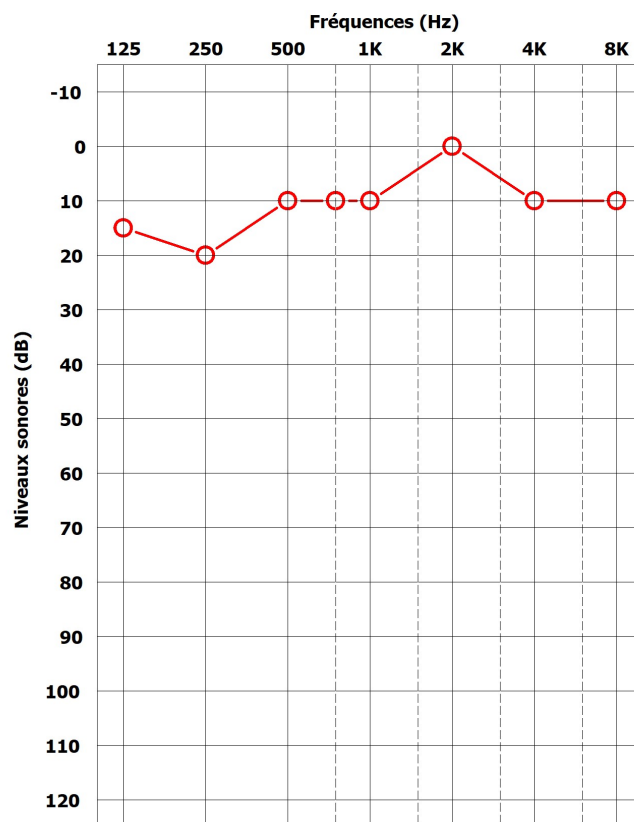

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	15	20	10		15		10		20
CA Droit	15	20	10	10	10		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes