

MEDVIE BEYLA


Date du test: 21/12/2024 12:11:03

Durée: 6mn 12s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA FABPRY
Date de naissance	01/01/1987
Age	37
Société	CR18
ID	24122112051699129

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

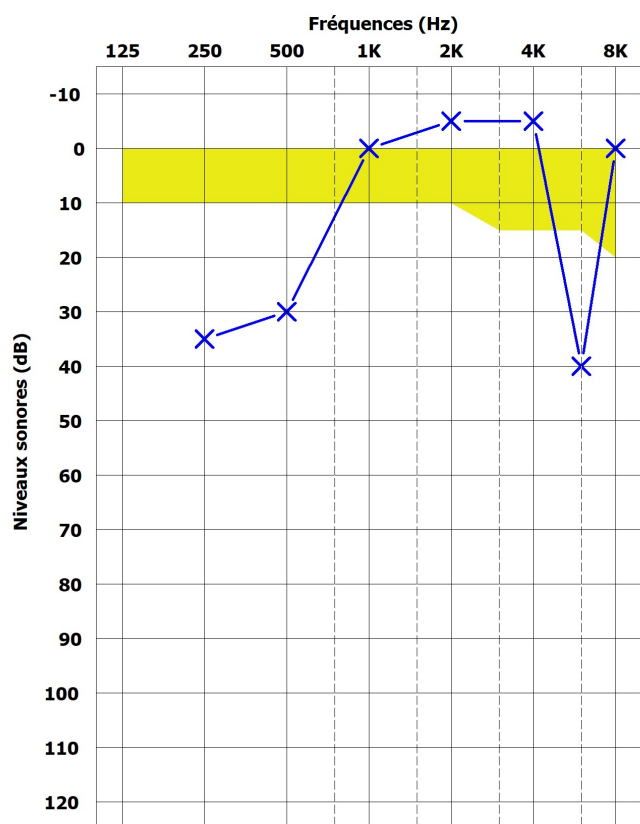

Oreille Gauche

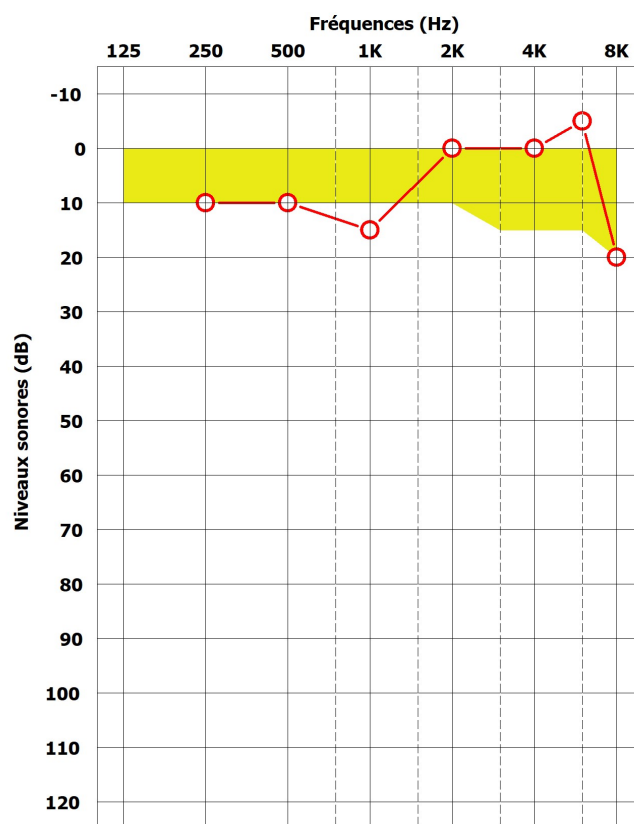

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30		0		-5		-5	40	0
CA Droit		10	10		15		0		0	-5	20

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	15,0 dB

Notes