



Données Patient	
DIALLO LANCINE	
Date de naissance	01/01/1997
Age	28
Société	CR18
ID	25031110451207568

Date du test: 11/03/2025 10:47:11
 Durée: 7mn 15s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

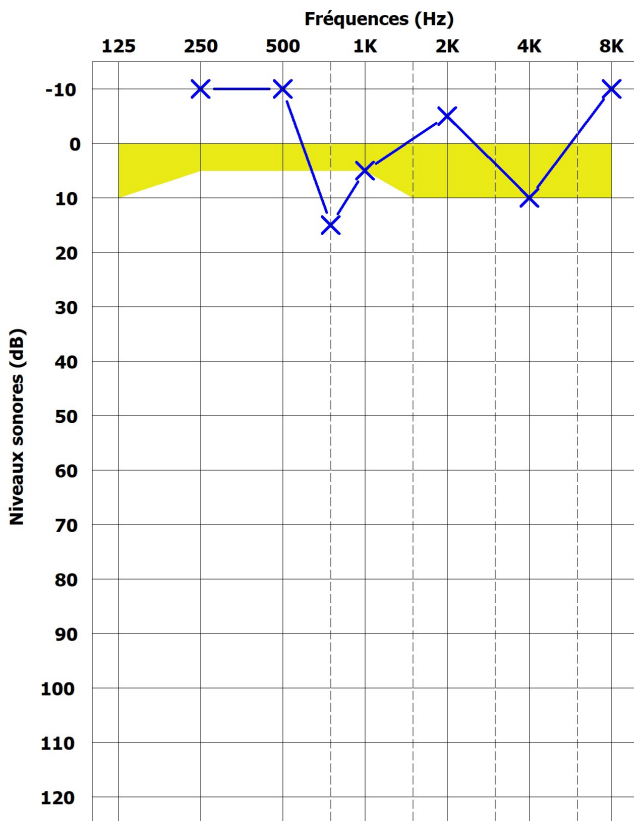

Oreille Gauche

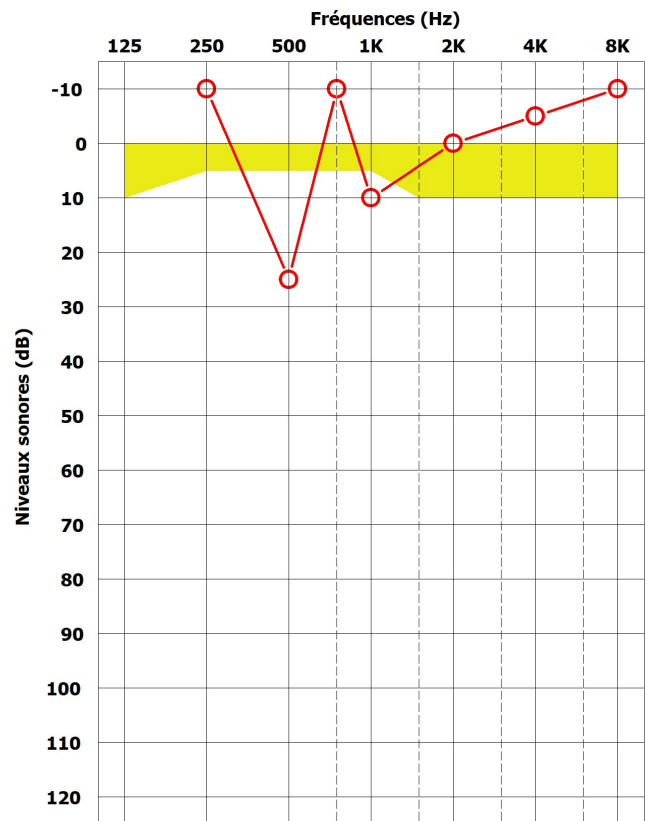

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	15	5		-5		10		-10
CA Droit		-10	25	-10	10		0		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes