

MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 11:29:09

Durée: 3mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA ADAMA
Date de naissance	01/01/1986
Age	39
Société	CR18
ID	25031311130778275

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

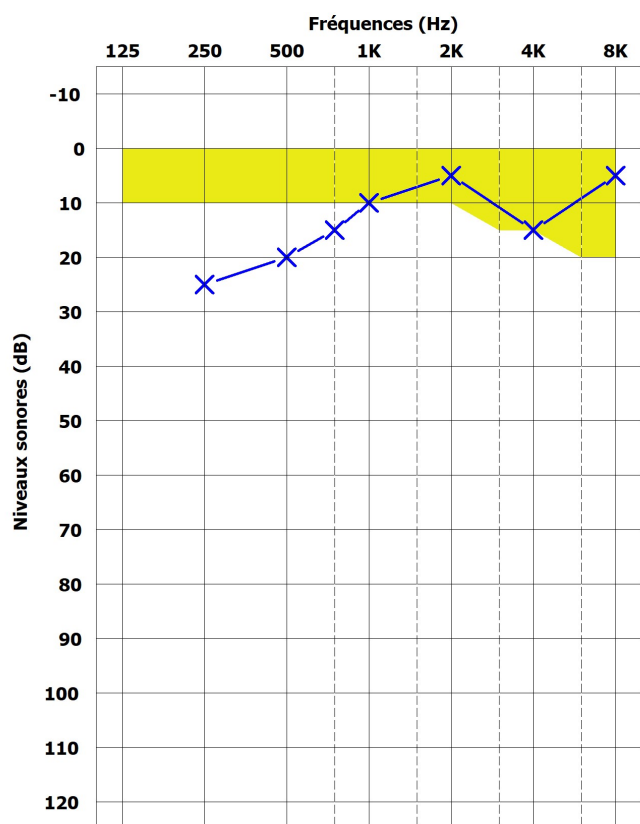

Oreille Gauche

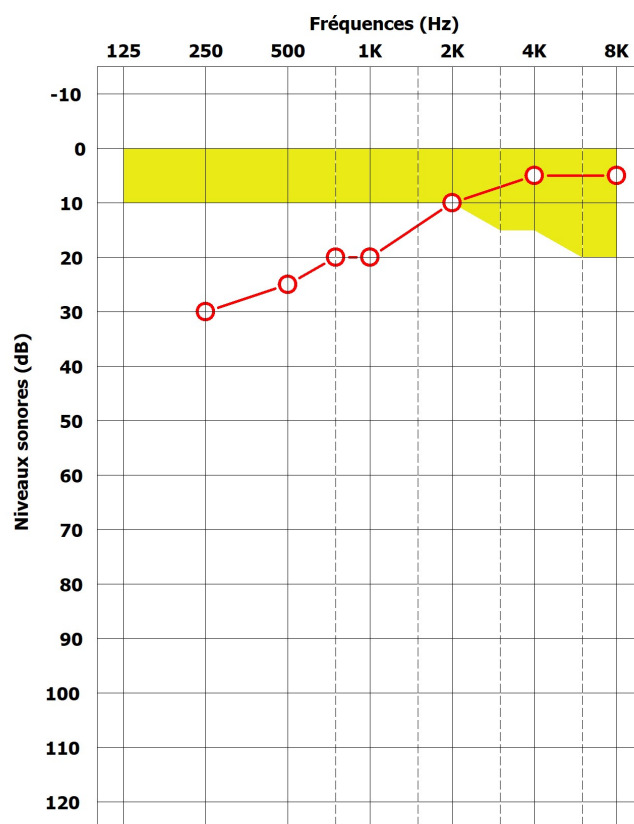

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	10		5		15		5
CA Droit		30	25	20	20		10		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes