


MEDVIE BEYLA

Date du test: 12/12/2024 15:22:44

Durée: 2mn 38s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

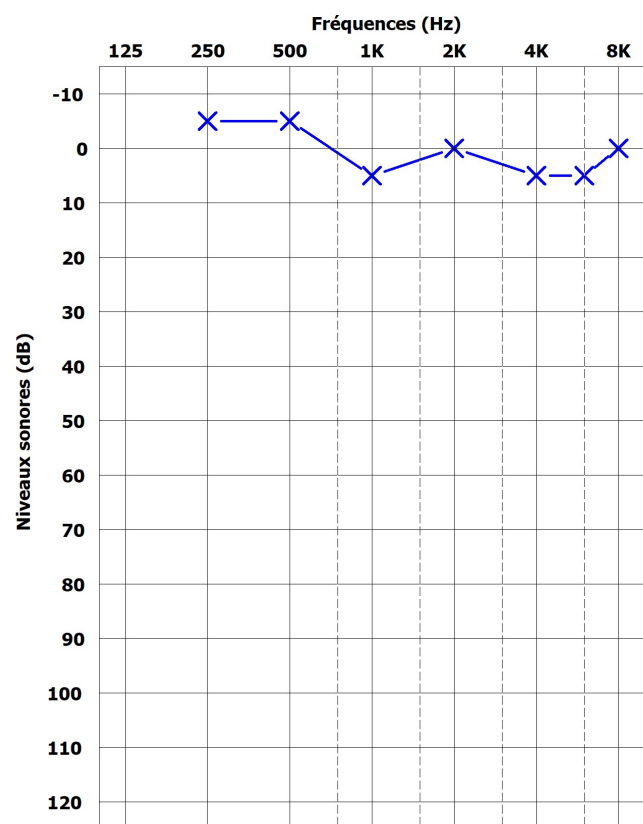

Oreille Gauche

Données Patient	
DOUMBOUYA MAMADY	
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24121215200612219

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

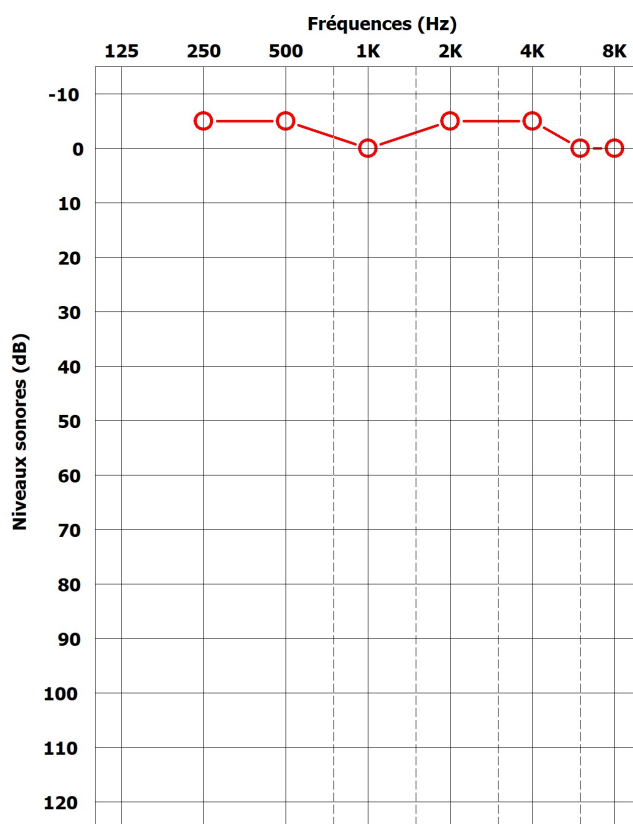

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	-5		5		0		5	5	0
CA Droit		-5	-5		0		-5		-5	0	0

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes