

MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 19:31:04

Durée: 5mn 47s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONDE MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24092919232031276

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

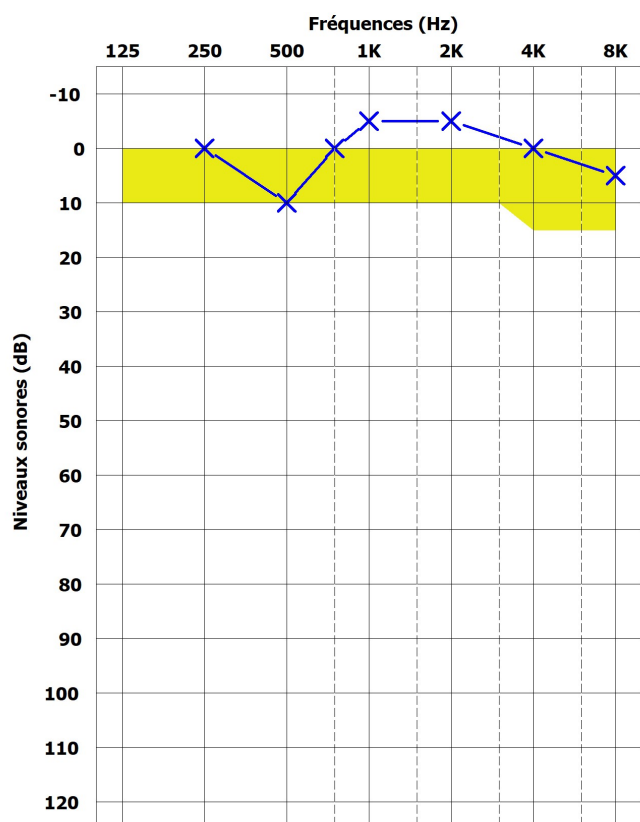

Oreille Gauche

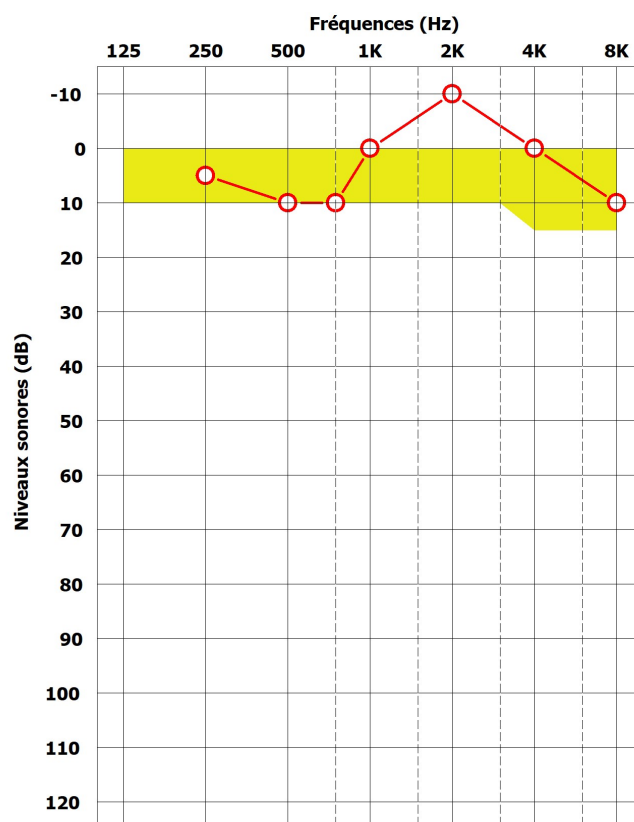

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	0	-5		-5		0		5
CA Droit		5	10	10	0		-10		0		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes