

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 12:47:25

Durée: 4mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KABA LAYE SEKOU
Date de naissance	03/06/1998
Age	26
Société	CR18
ID	25031412242690967

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

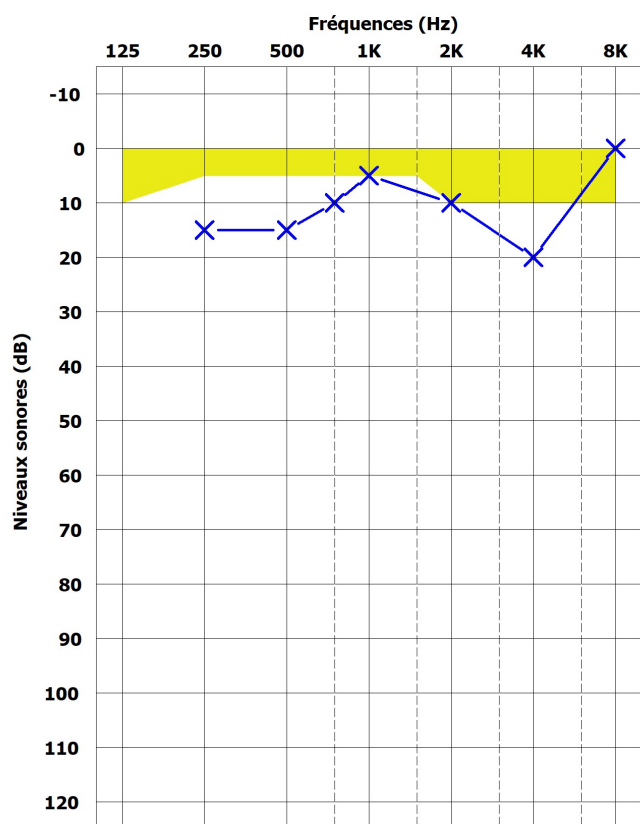

Oreille Gauche

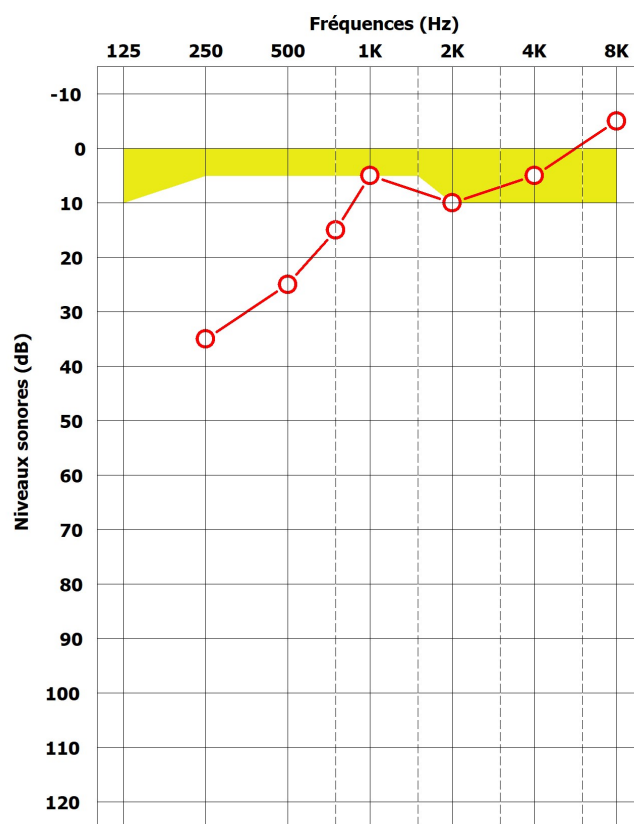

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	10	5		10		20		0
CA Droit		35	25	15	5		10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes