

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 10:49:22

Durée: 3mn 56s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | CAMARA SIDIKI     |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 01/01/1998        |
| Age               | 27                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 25031410480086628 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

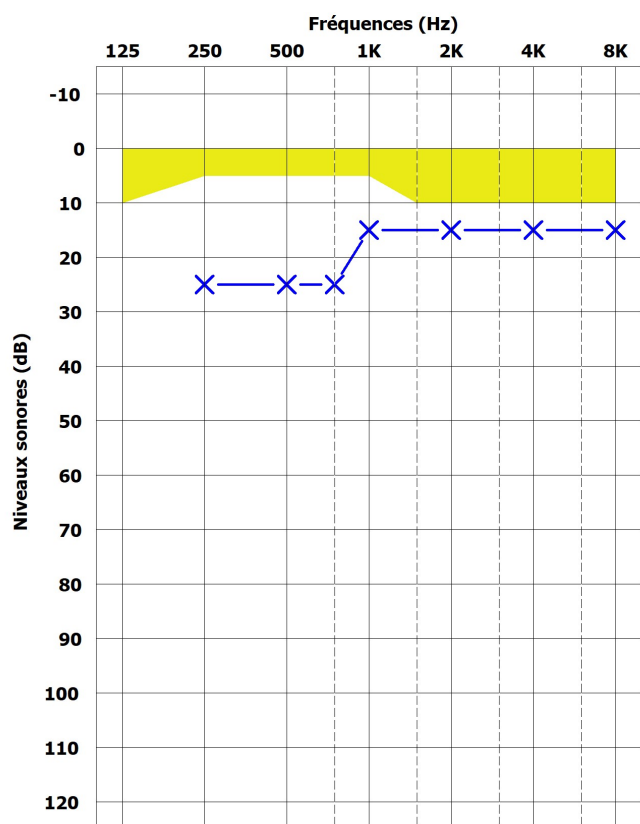

Oreille Gauche

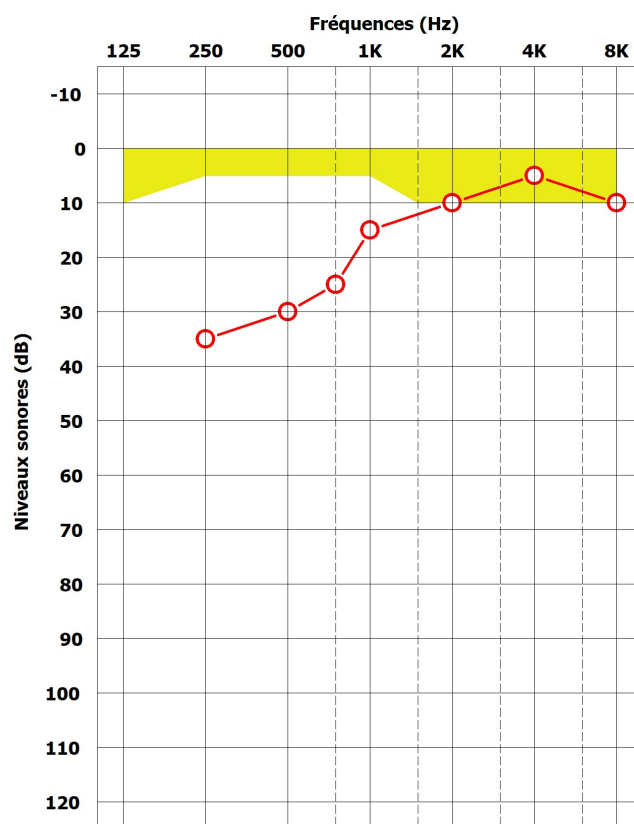

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 25  | 25  | 15 |     | 15 |    | 15 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 35  | 30  | 25  | 15 |     | 10 |    | 5  |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 17,5 dB | --- |
| CA Droit        | 15,0 dB | --- |

Notes