

MEDVIE


Date du test: 29/04/2024 15:20:40

Durée: 10mn 08s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CHERIF OUSMANE
Date de naissance	17/07/2000
Age	23
Société	CR18
ID	24042915182266504

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

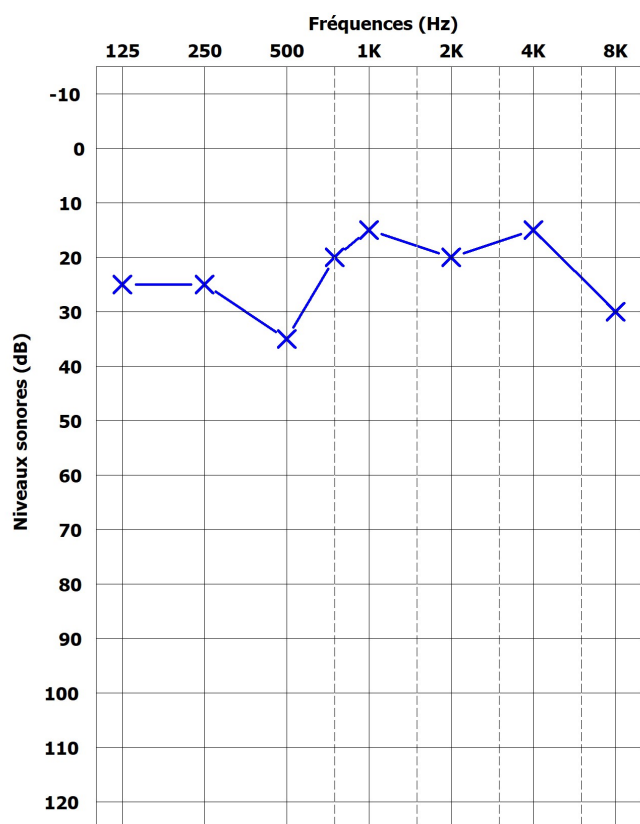

Oreille Gauche

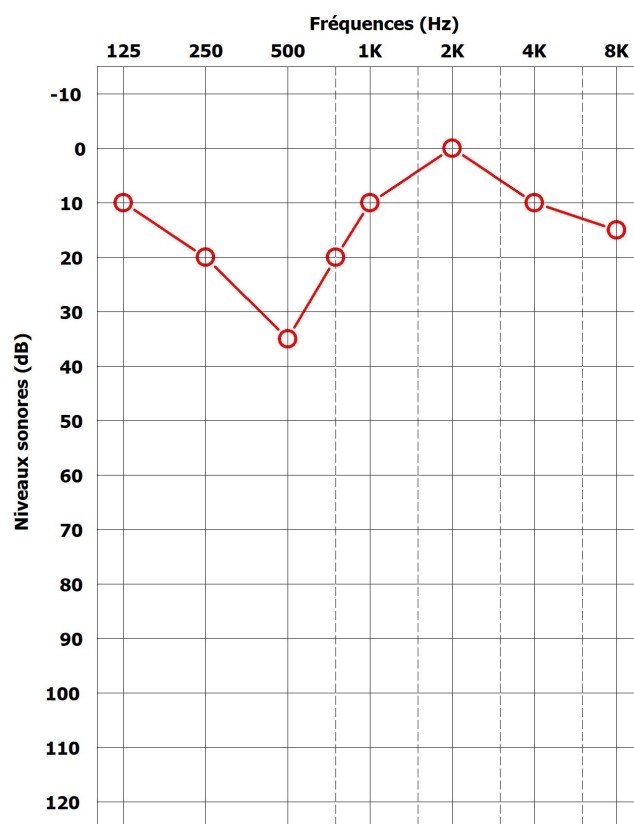

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	35	20	15		20		15		30
CA Droit	10	20	35	20	10		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes