


MEDVIE


Date du test: 20/03/2024 14:49:14

Durée: 8mn 48s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

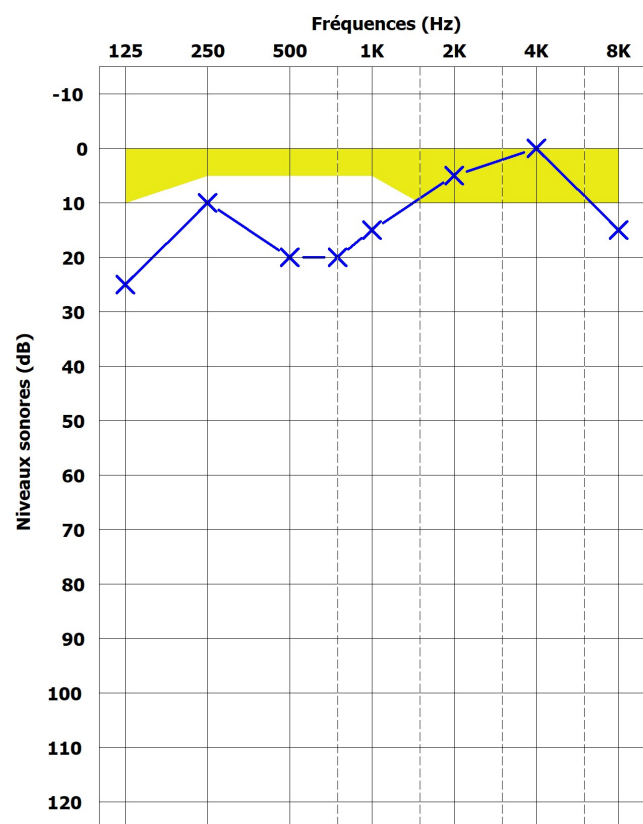

Oreille Gauche

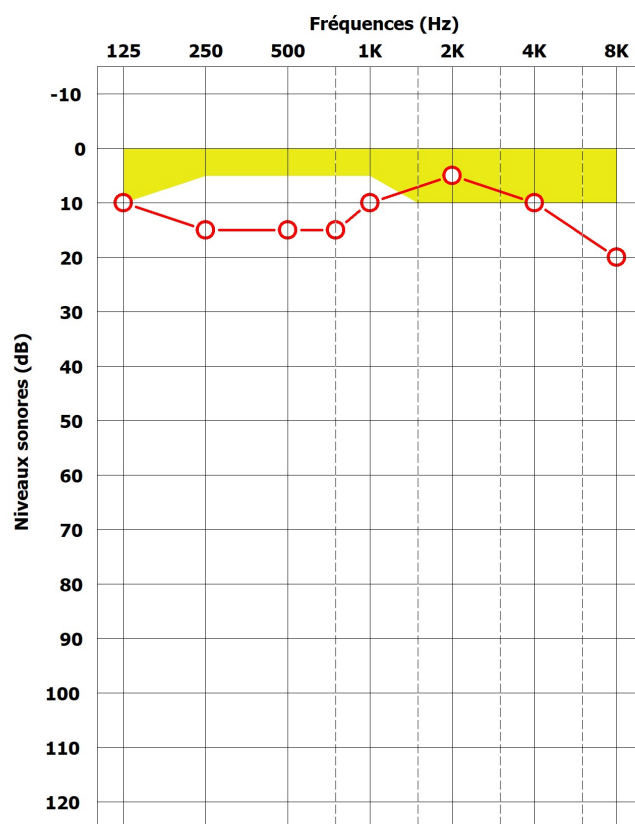

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	20	20	15		5		0		15
CA Droit	10	15	15	15	10		5		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO YAYA
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24032014472542938

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021