

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 12:15:20

Durée: 4mn 19s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAH ABDOULAYE	
Date de naissance	01/01/1998
Age	27
Société	CR18
ID	25031411552505286

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

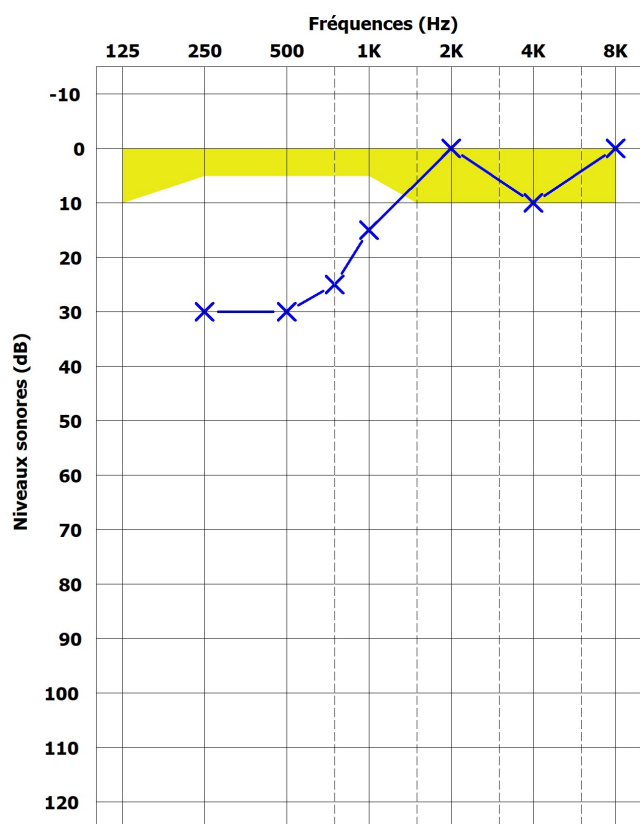

Oreille Gauche

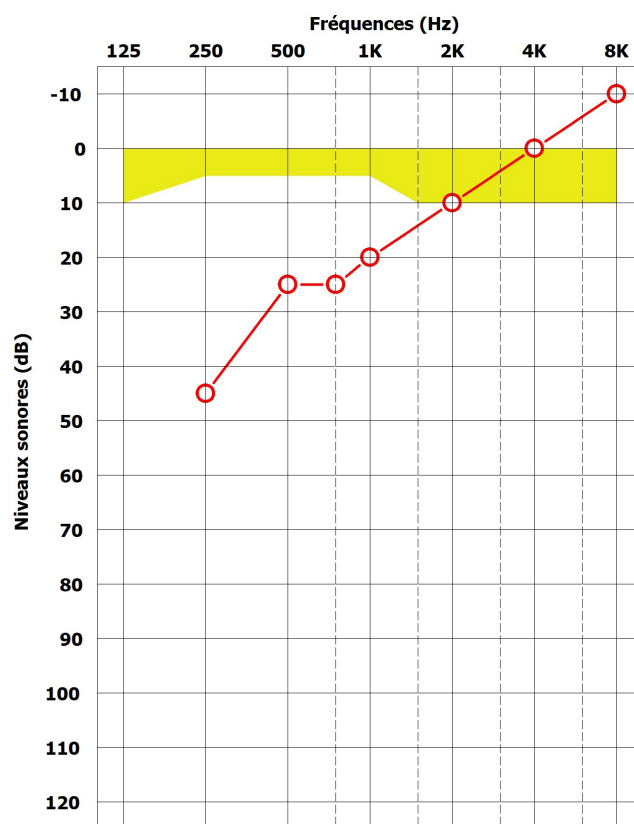

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	15		0		10		0
CA Droit		45	25	25	20		10		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes