


MEDVIE

Date du test: 30/09/2024 13:26:26

Durée: 4mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

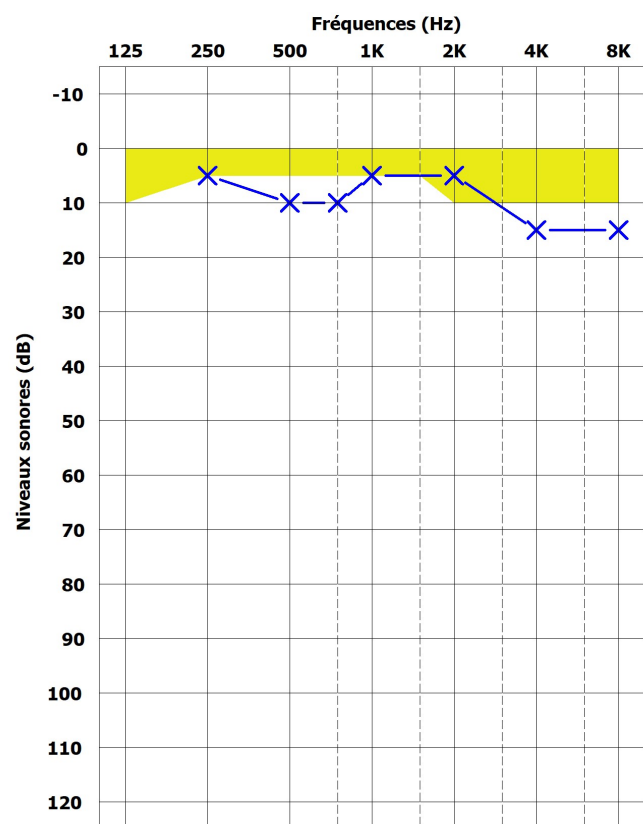

Oreille Gauche

Données Patient	
MARA FACELY	
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24093013140943992

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

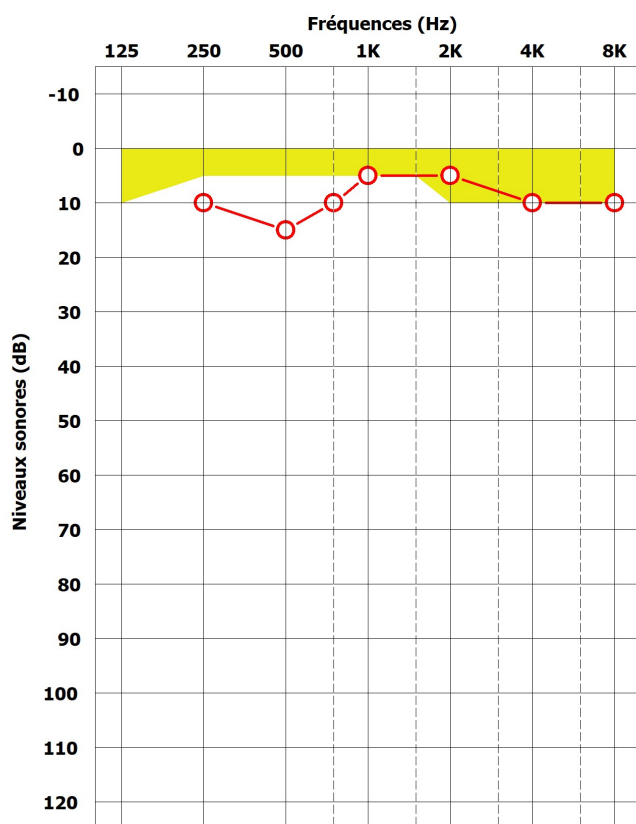

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		5		15		15
CA Droit		10	15	10	5		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes