


MEDVIE


Date du test: 11/03/2025 11:44:14
Durée: 4mn 08s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIANE SOULEYMANE
Date de naissance	01/09/1975
Age	49
Société	CR18
ID	25031111402687723

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

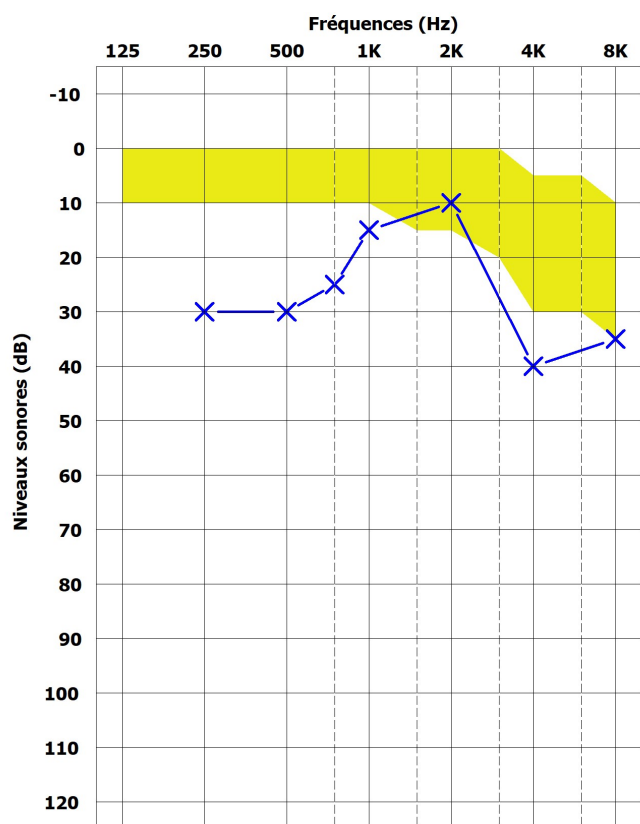

Oreille Gauche

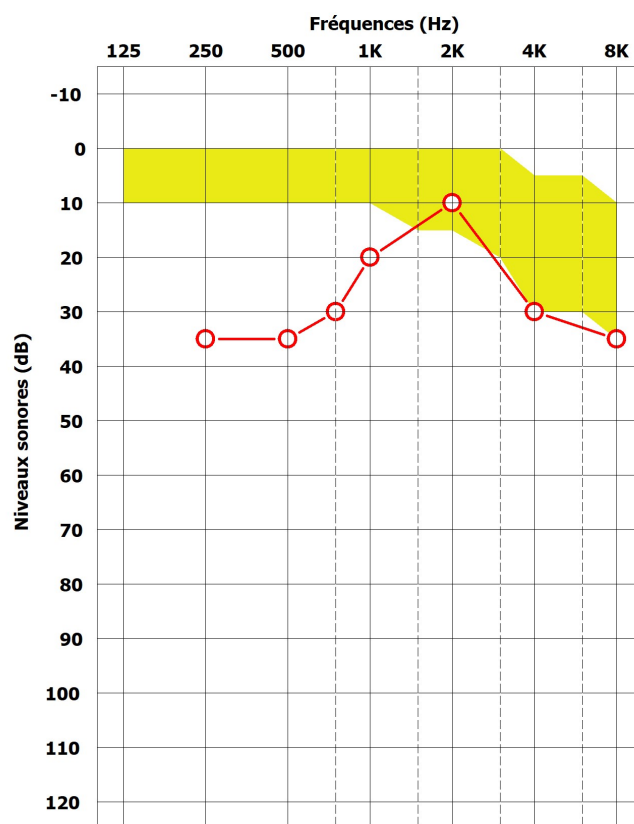

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	15		10		40		35
CA Droit		35	35	30	20		10		30		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes