


MEDVIE


Date du test: 29/04/2024 13:24:40

Durée: 10mn 22s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

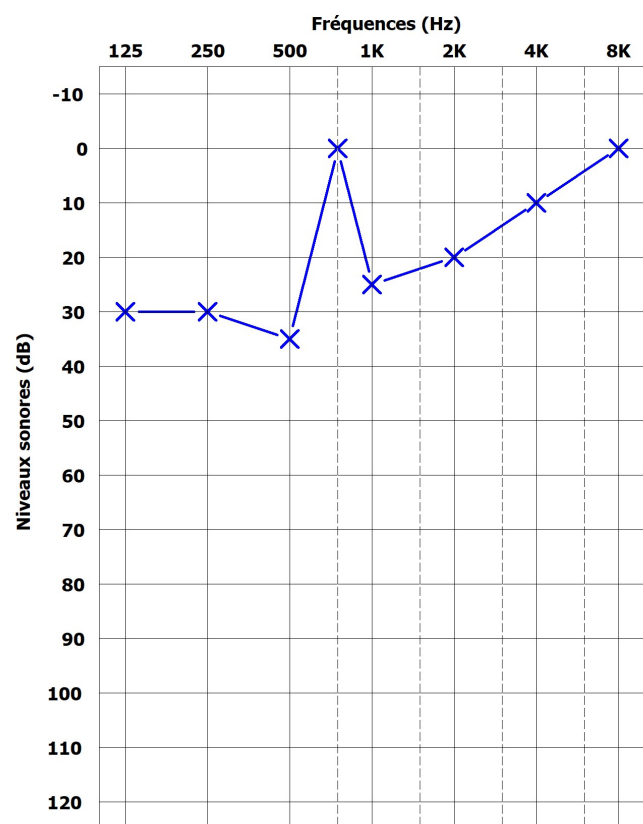

Oreille Gauche

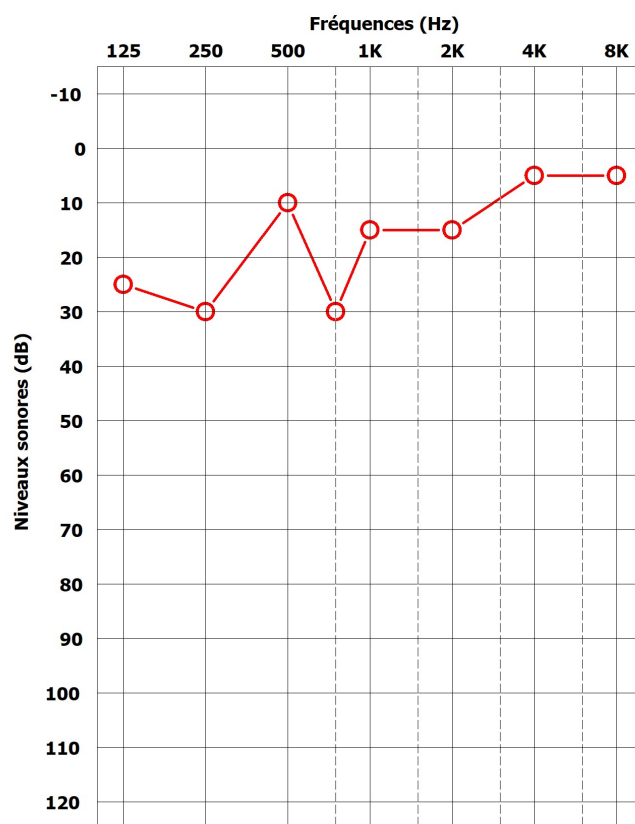

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	35	0	25		20		10		0
CA Droit	25	30	10	30	15		15		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	TOURE ALPHA
Date de naissance	03/02/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24042913215577507

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021