

MEDVIE


Date du test: 17/05/2025 12:56:42

Durée: 5mn 09s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAH IBRAHIMA SORY	
Date de naissance	01/01/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25051712415196238

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

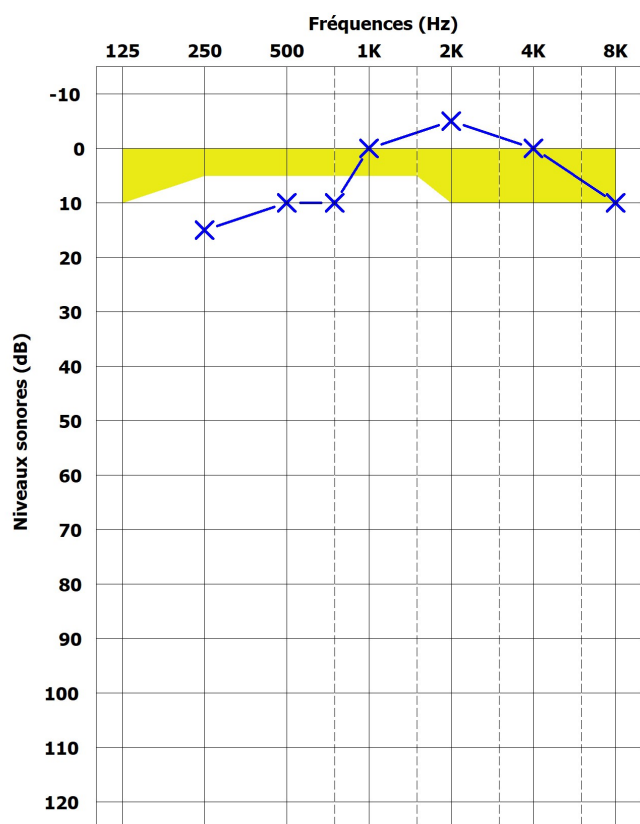

Oreille Gauche

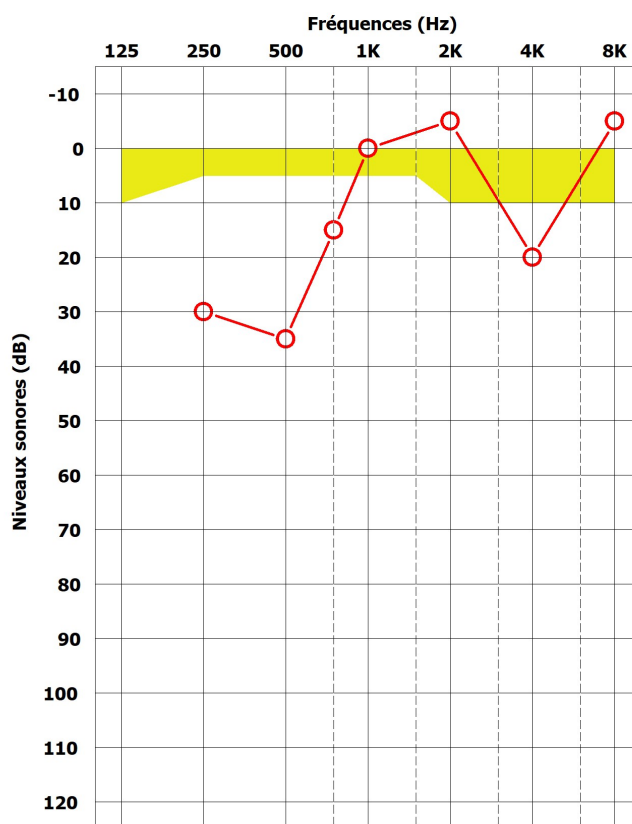

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	0		-5		0		10
CA Droit		30	35	15	0		-5		20		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes