
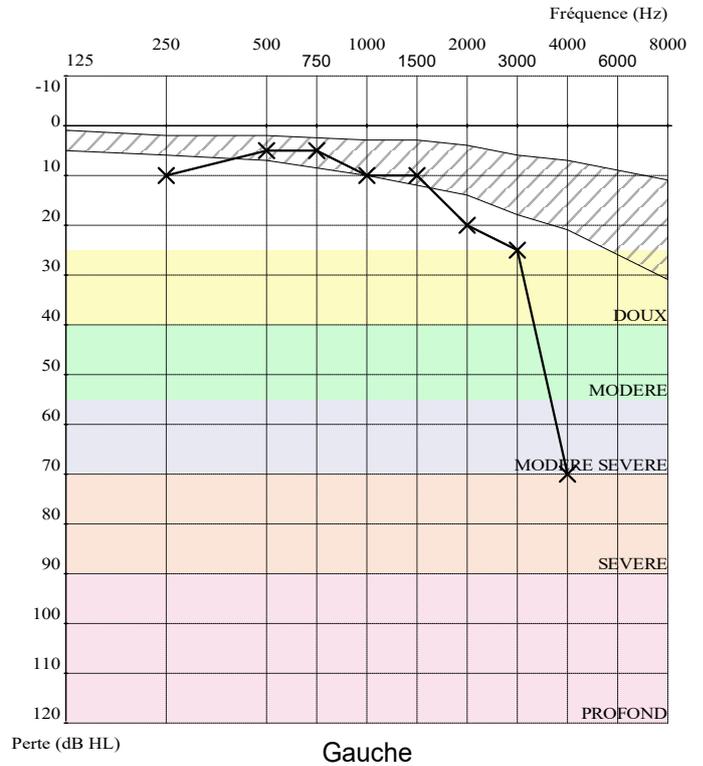


Date de l'examen 24 03 2025 15h16

Dernier étalonnage 17 10 2023 13h31

Nom :	WANG	Prénom :	CHENGQUAN
Né le :	07 06 1979	Age :	45 ans
Sexe :	Masculin	Id :	4872
Entreprise :	CR18	Fonction :	PLOMBIER
Exposition :		Opérateur :	LY
Notes :			

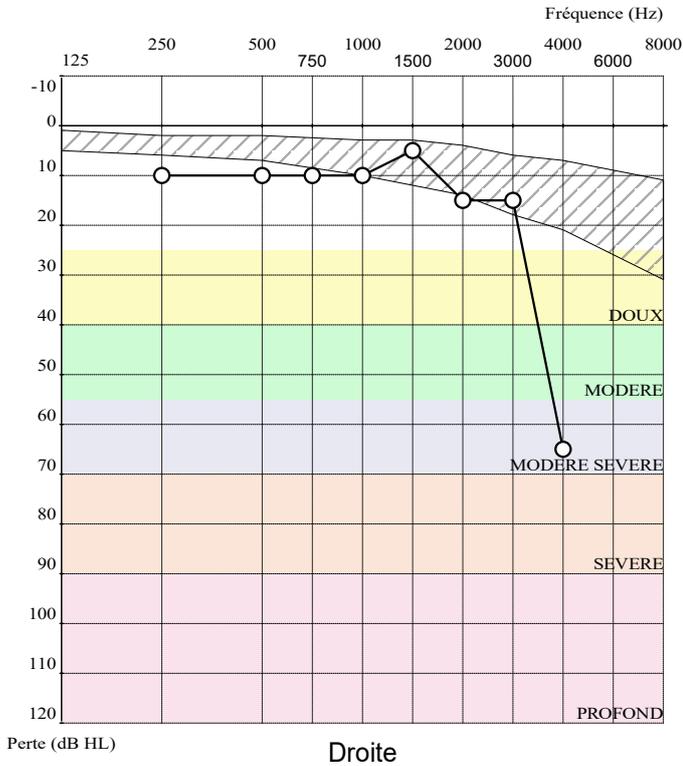

○ Droite ◌ Pas de réponse ? Test douteux □ Prédit (ISO7029) × Gauche ✕ Pas de réponse ✕ Test douteux

Résultats								
Fréq (Hz)	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000
Droite	10	10	10	10	5	15	15	65
Gauche	10	5	5	10	10	20	25	70
Prédit	6	7	9	10	12	14	18	21
Commentaire:								
Indices								
	Droite (dB HTL)			Gauche (dB HTL)			Moyenne	
PAM	40			45			43	
S.I.G.Y.C.O.P Résultat : O = 5								
Perte auditive asymétrique : 17.50								
Conditions								
Emission : Pulsé			Pas : 5dB			Première oreille : Droite		
Mode Auto ascendant								