

MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 16:36:25

Durée: 9mn 43s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TRAORE MOUSA
Date de naissance	01/01/2000	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24050116215063387	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

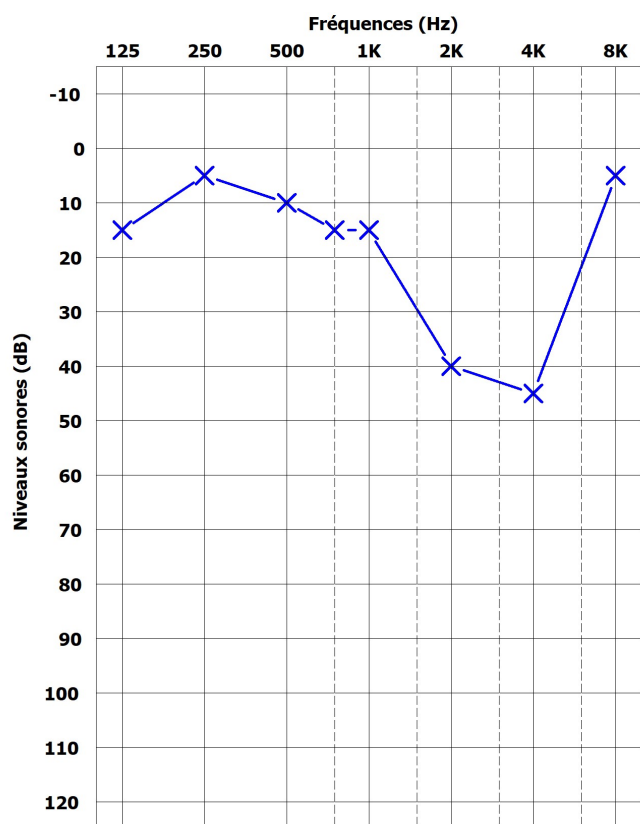

Oreille Gauche

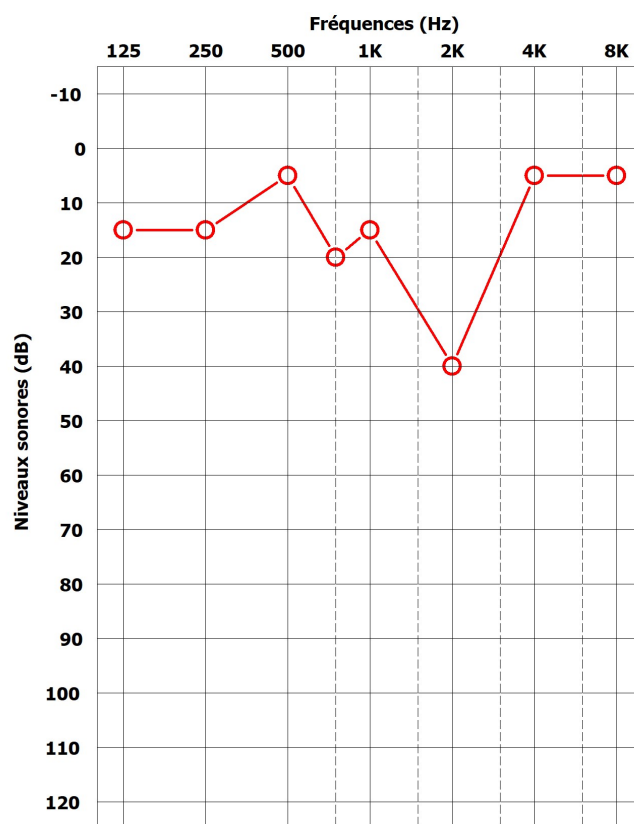

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	5	10	15	15		40		45		5
CA Droit	15	15	5	20	15		40		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes