

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 12:09:34

Durée: 4mn 07s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA LANCINET
Date de naissance	01/01/1998	
Age	27	
Société	CR18	
ID	25031411552505286	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

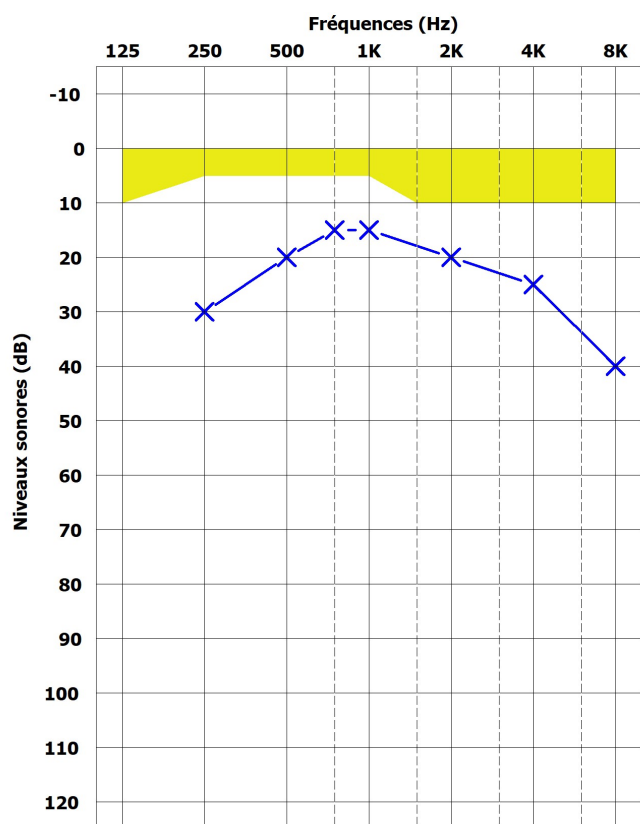

Oreille Gauche

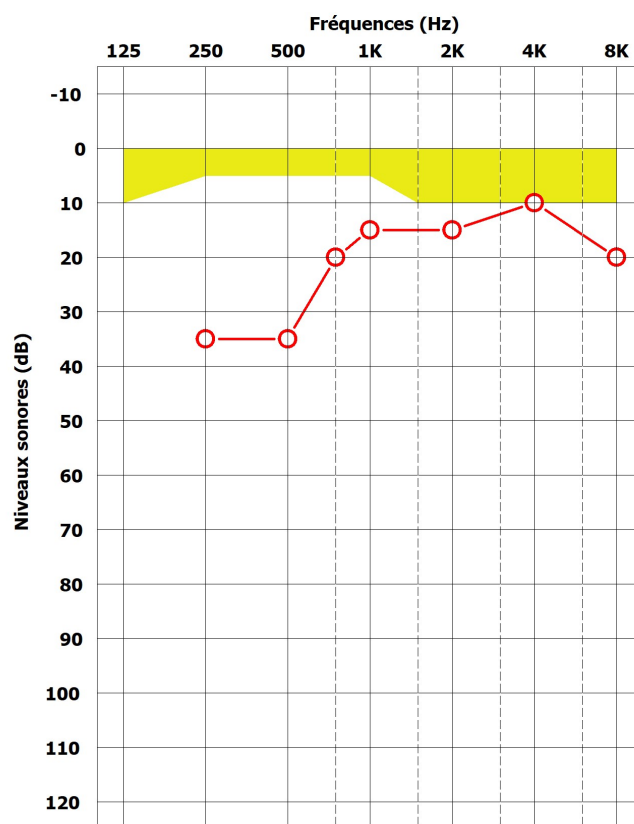

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20	15	15		20		25		40
CA Droit		35	35	20	15		15		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes