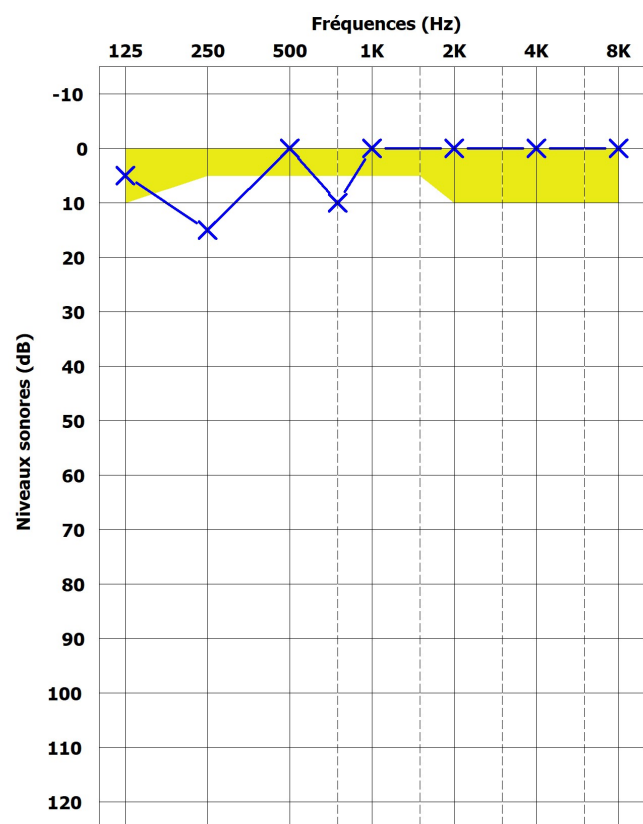



MEDVIE

Date du test: 18/03/2024 16:54:28

Durée: 2mn 40s

 Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard


Oreille Gauche

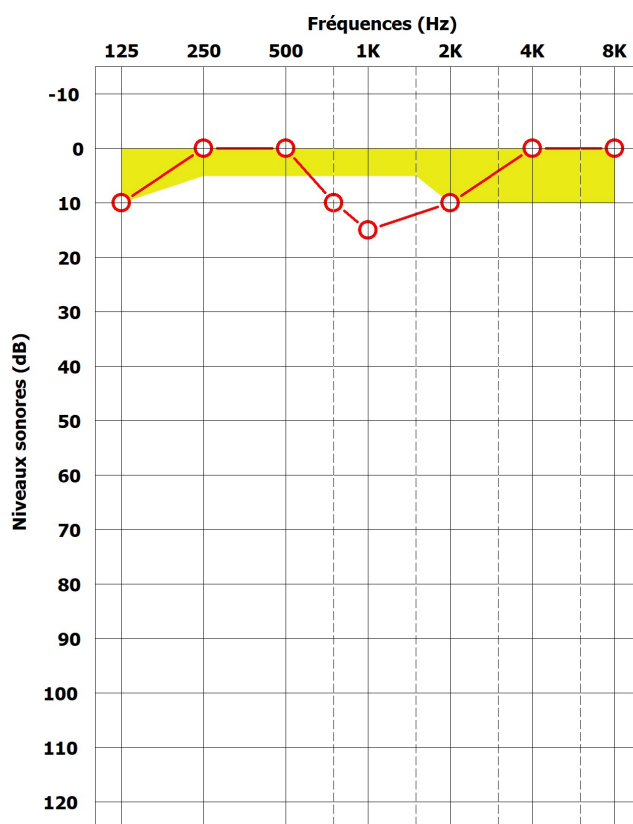

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	15	0	10	0		0		0		0
CA Droit	10	0	0	10	15		10		0		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	MARA SAMBA
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24031816513833515

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021