


MEDVIE


Date du test: 10/05/2024 15:09:44

Durée: 11mn 17s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

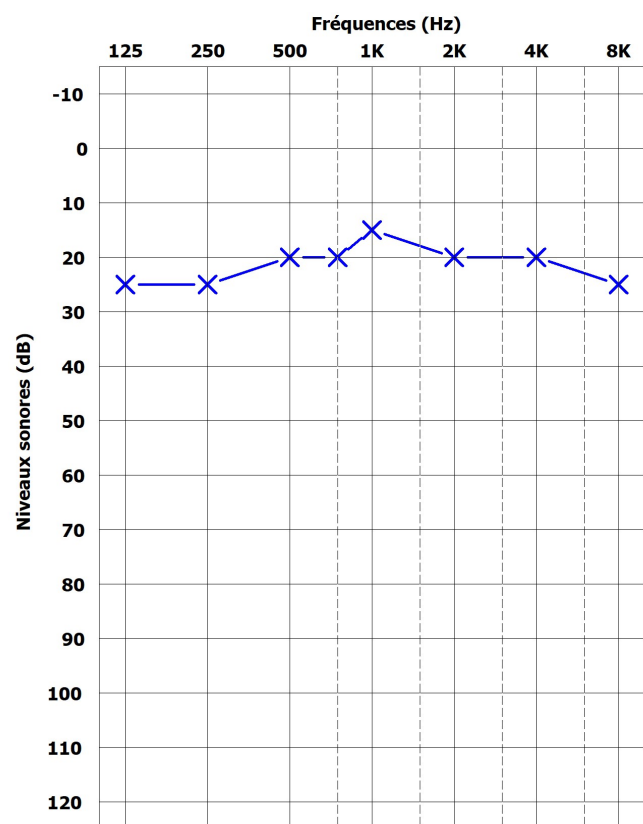

Oreille Gauche

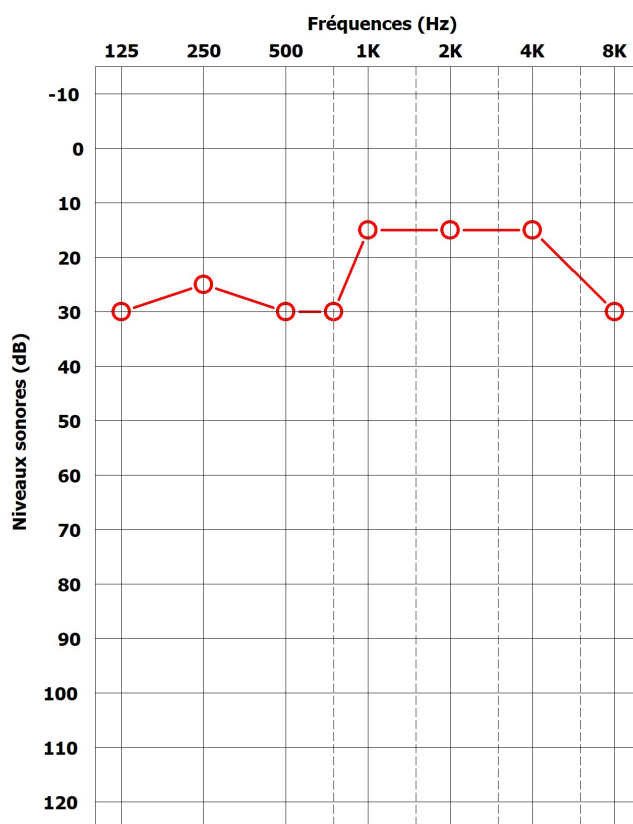

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	20	20	15		20		20		25
CA Droit	30	25	30	30	15		15		15		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA MAMADY
Date de naissance	03/04/1979
Age	45
Société	CR18
ID	24051015065078587

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021