


MEDVIE


Date du test: 17/04/2024 13:57:43

Durée: 7mn 21s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

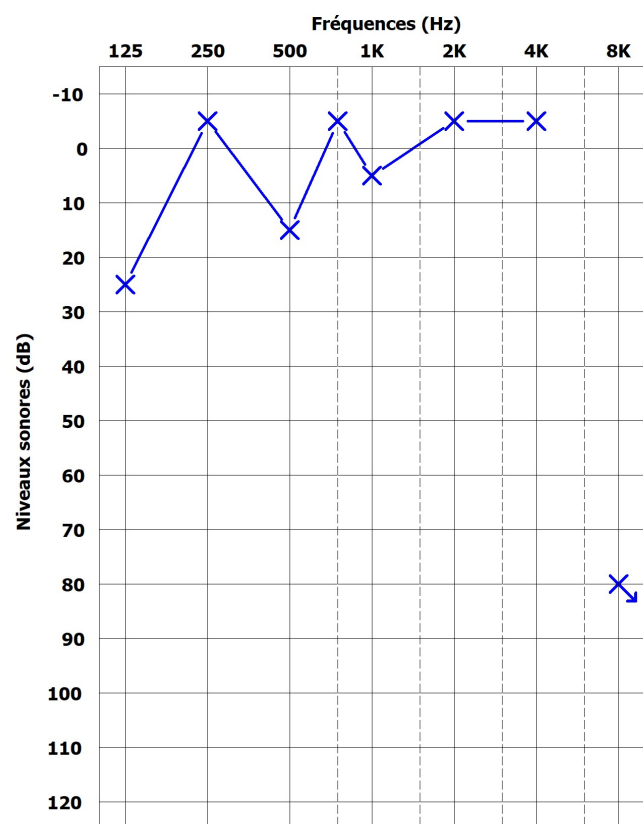

Oreille Gauche

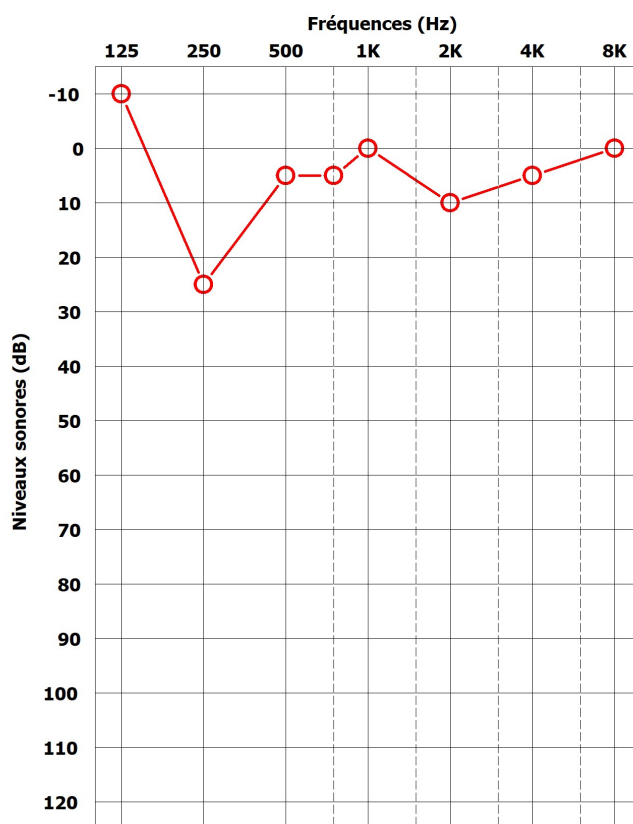

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	-5	15	-5	5		-5		-5		(80)
CA Droit	-10	25	5	5	0		10		5		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	CONDE MOUSSA
Date de naissance	01/01/1988
Age	36
Société	CR18
ID	24041713554063254

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021