

MEDVIE

Date du test: 31/05/2024 17:02:35

Durée: -- mn -- s


Type test Manuel

Continu


Données Patient		SIDIBE YOUSOUF
Date de naissance	01/01/2002	
Age	22	
Société	CR18	
ID	24053116540124668	

Audiomètre

Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

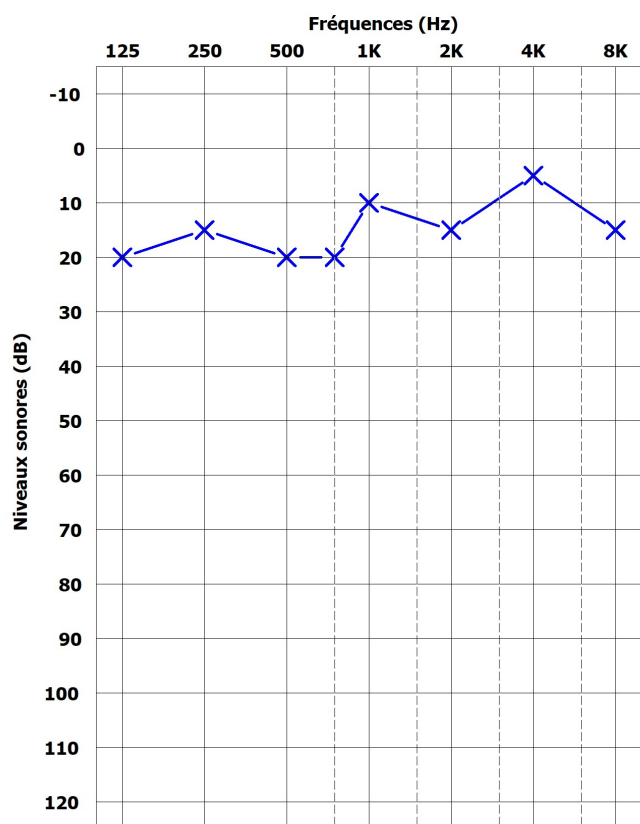

Oreille Gauche

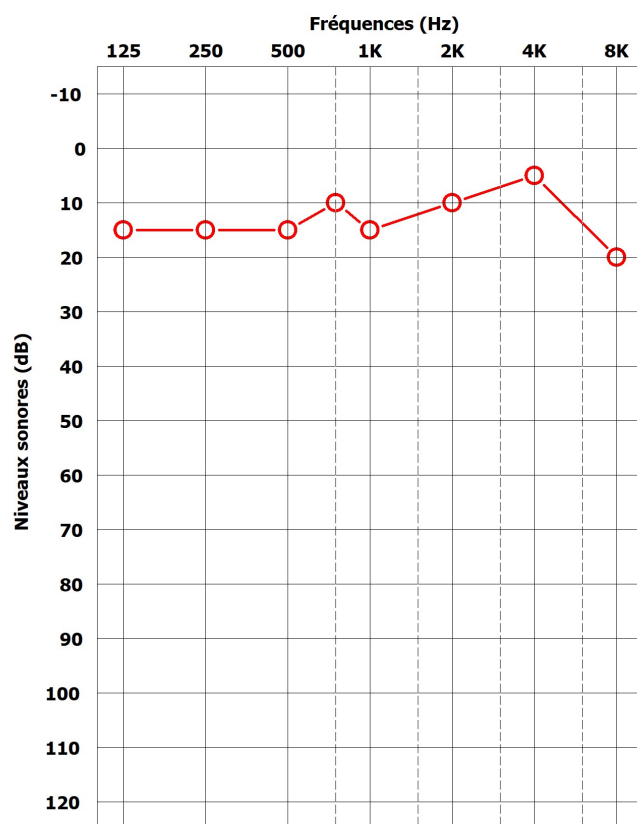

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	20	10		15		5		15
CA Droit	15	15	15	10	15		10		5		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes