

MEDVIE


Date du test: 12/08/2025 13:08:27

Durée: 4mn 16s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAH MAMADOU	
Date de naissance	01/08/2002
Age	23
Société	CR18
ID	25081213045802008

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

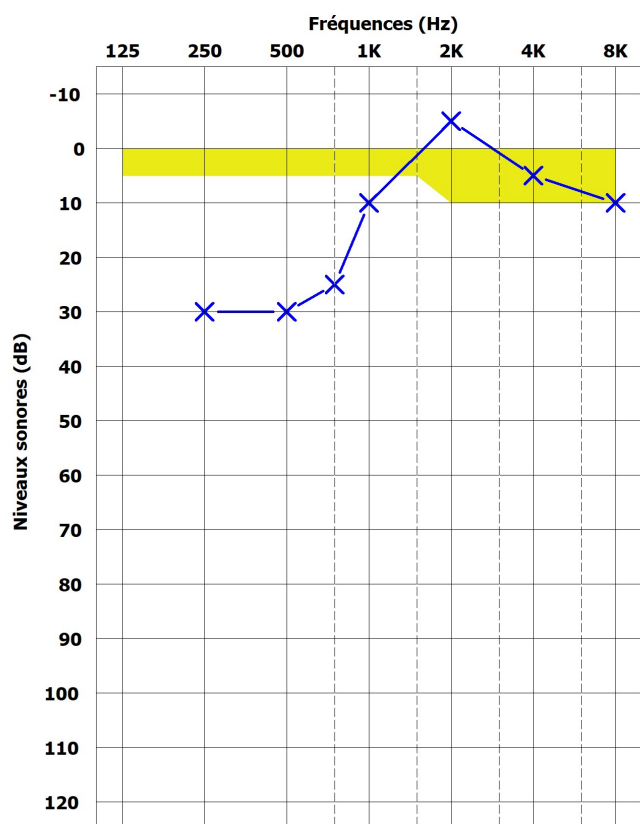

Oreille Gauche

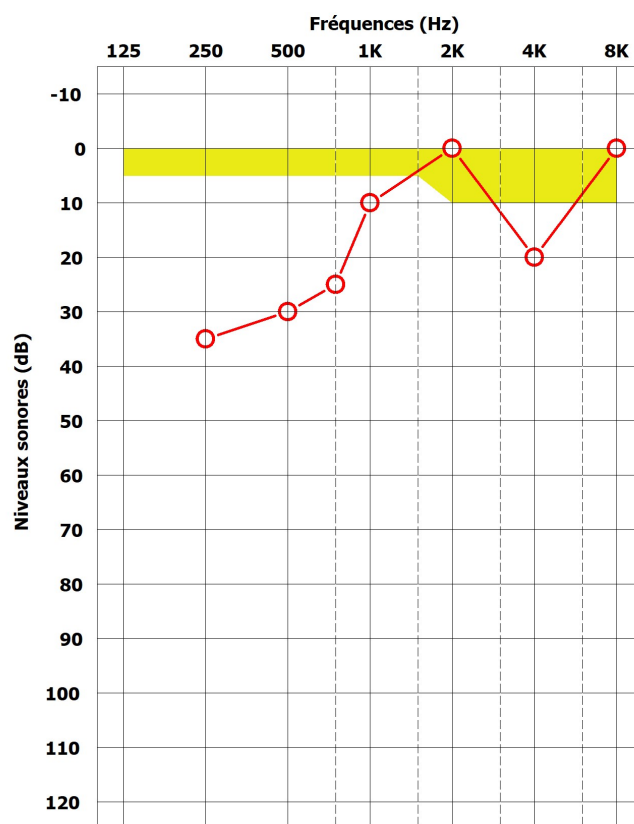

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	10		-5		5		10
CA Droit		35	30	25	10		0		20		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes