


MEDVIE


Date du test: 15/04/2025 13:32:42
Durée: 4mn 19s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ALADJI	
Date de naissance	01/01/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25041513303747302

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

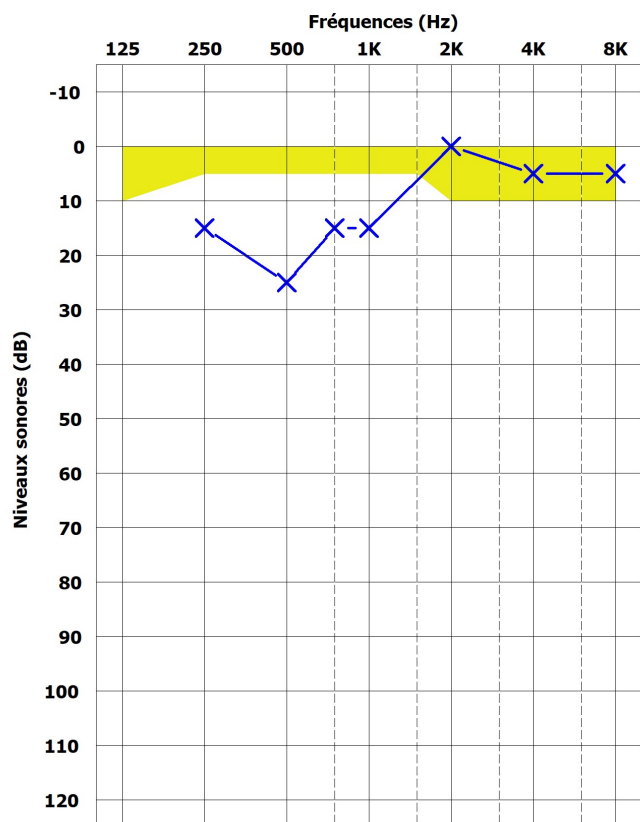

Oreille Gauche

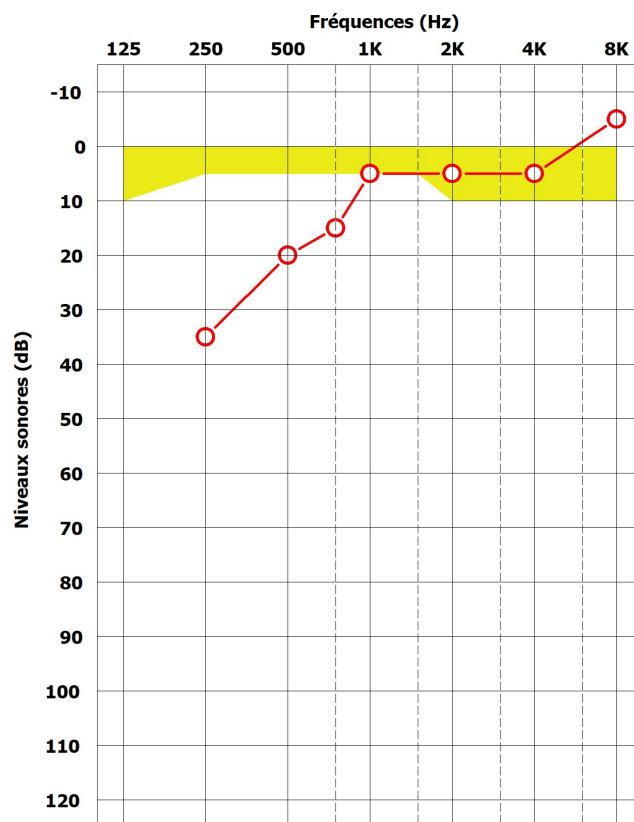

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	15	15		0		5		5
CA Droit		35	20	15	5		5		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes