


MEDVIE


Date du test: 29/04/2024 15:36:46

Durée: 8mn 05s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

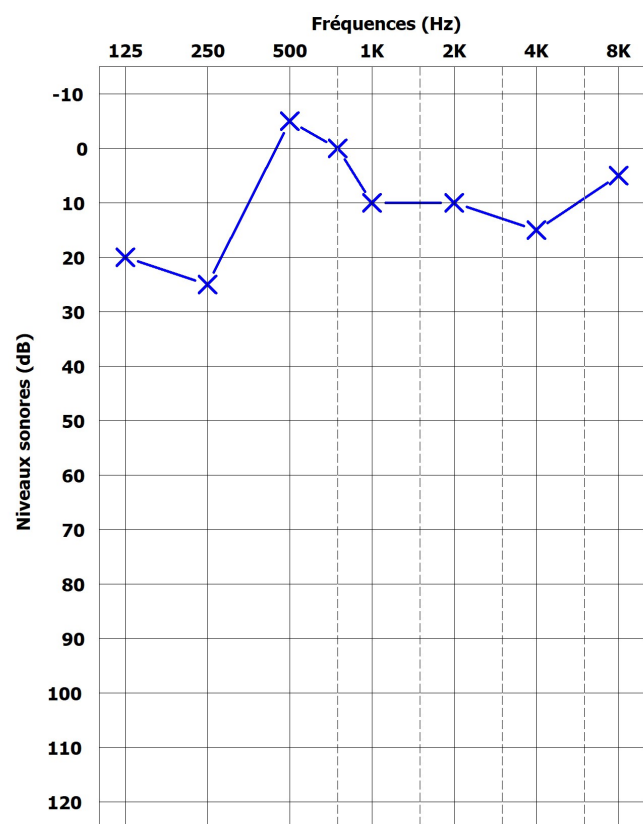

Oreille Gauche

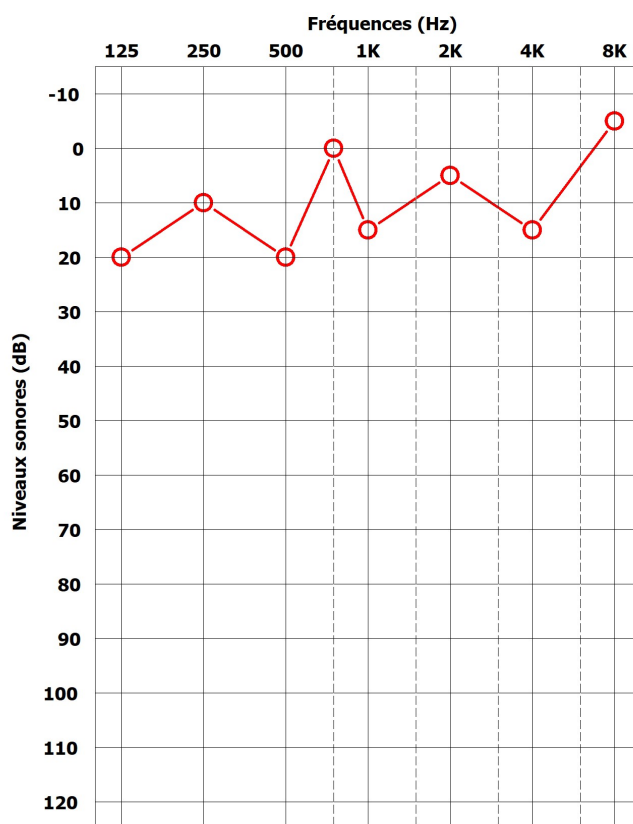

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	-5	0	10		10		15		5
CA Droit	20	10	20	0	15		5		15		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA ISSIAKA
Date de naissance	02/08/1998
Age	25
Société	CR18
ID	24042915334054579

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021