

MEDVIE


Date du test: 29/04/2024 14:33:52

Durée: 8mn 21s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KOUROUMA YAYA
Date de naissance		01/01/2001
Age		23
Société		CR18
ID		24042914303682021

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

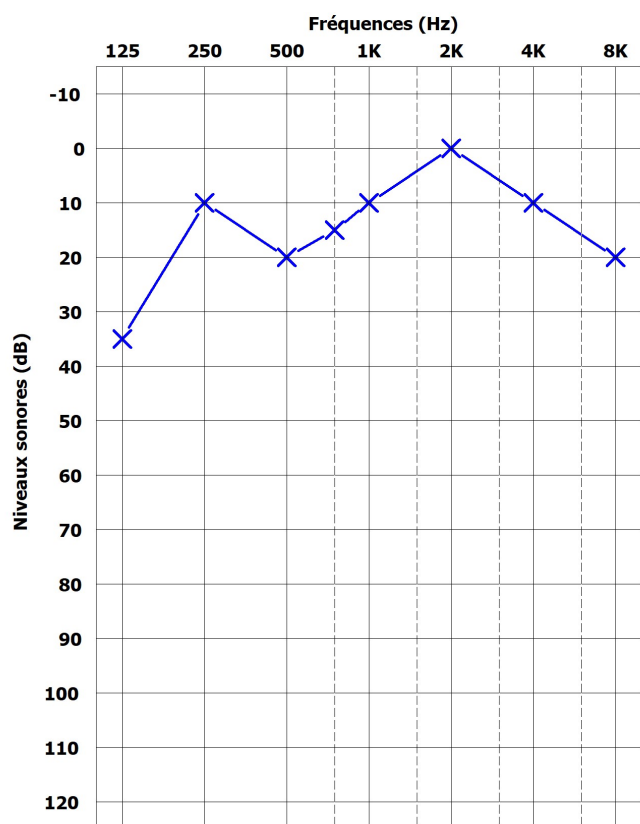

Oreille Gauche

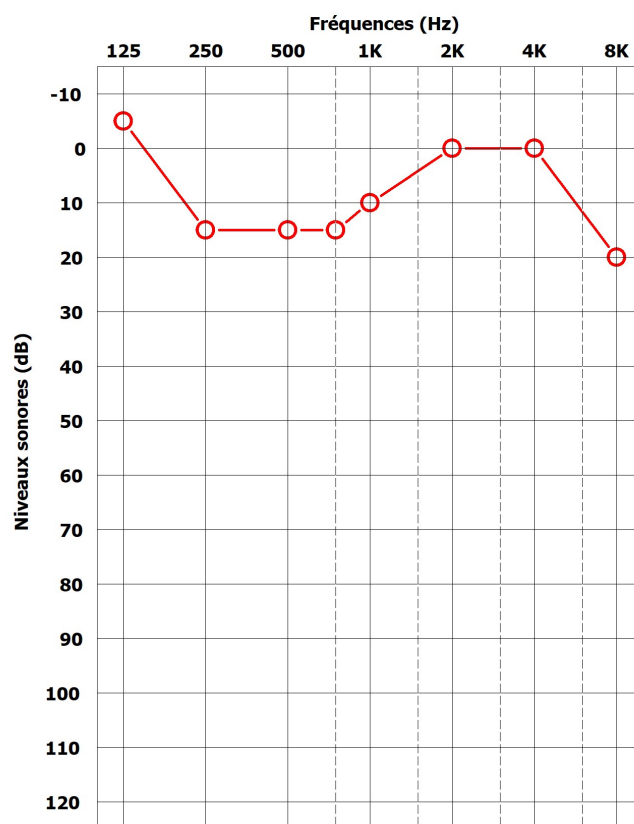

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	10	20	15	10		0		10		20
CA Droit	-5	15	15	15	10		0		0		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes