


MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 18:45:14

Durée: 6mn 33s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

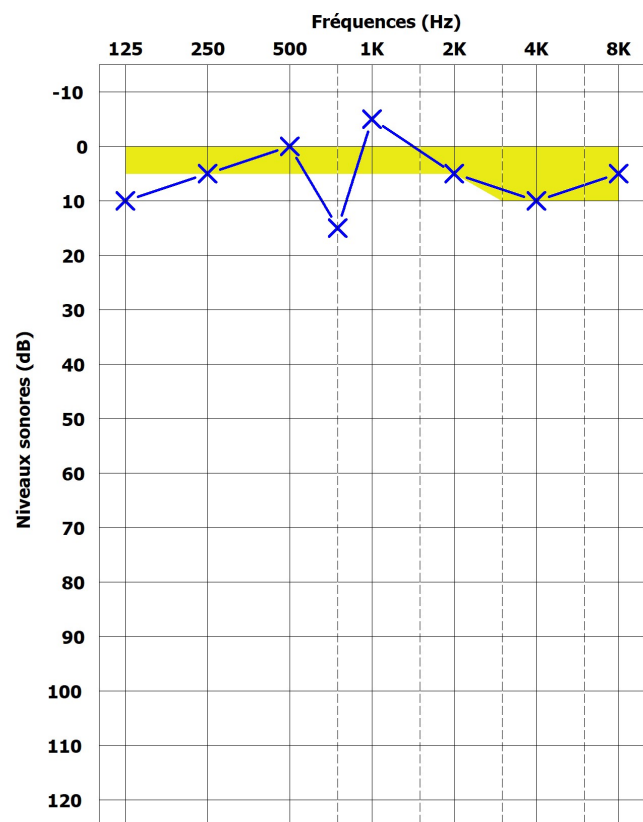

Oreille Gauche

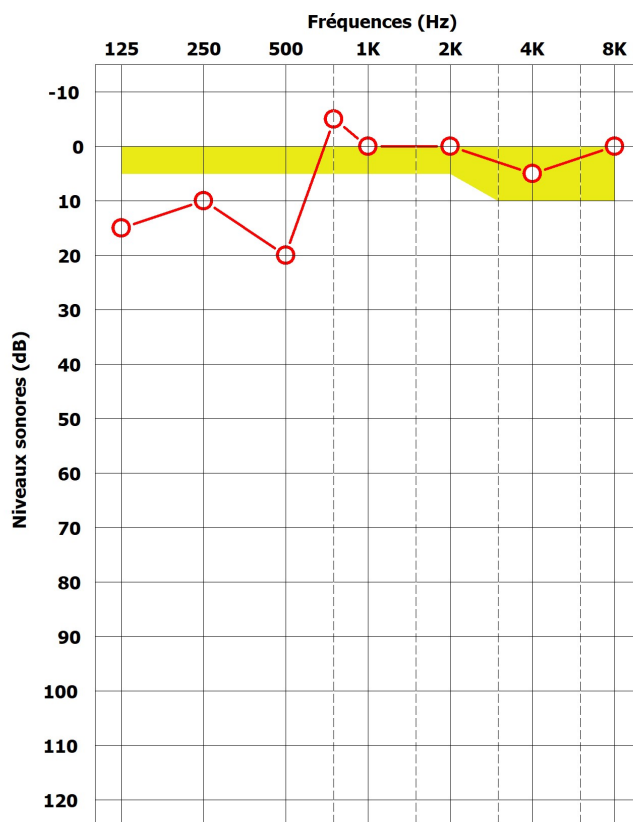

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	5	0	15	-5		5		10		5
CA Droit	15	10	20	-5	0		0		5		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA LAMINE

Date de naissance

06/03/2003

Age

21

Société

CR18

ID

24032918425262859

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021