

MEDVIE


Date du test: 09/07/2025 15:41:46

Durée: 4mn 36s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	WANG XUEPAN
Date de naissance	10/02/1990
Age	35
Société	CR18
ID	25070915401031678

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

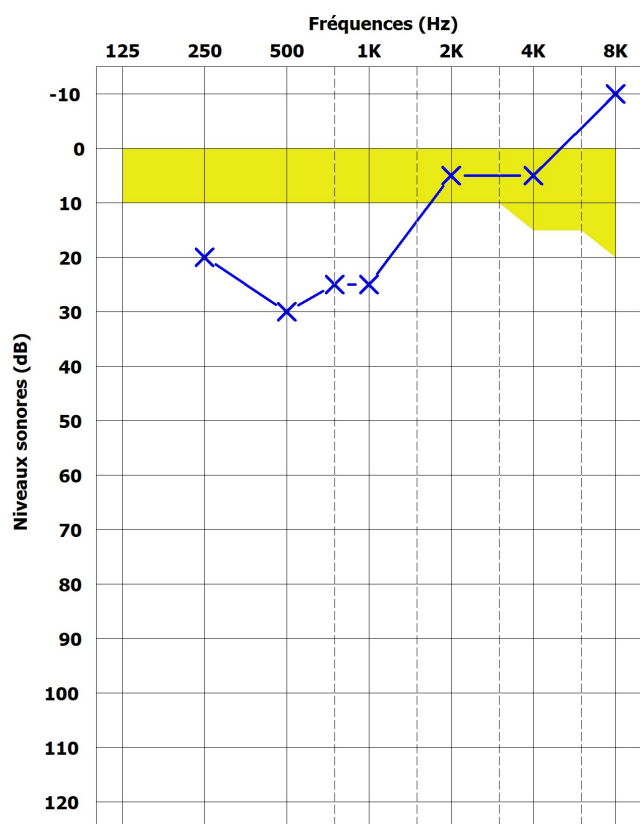

Oreille Gauche

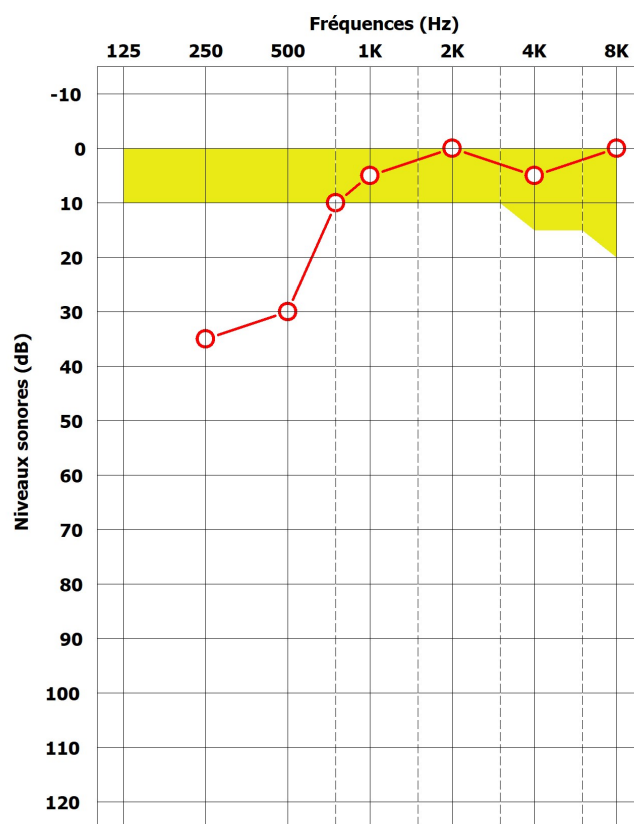

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30	25	25		5		5		-10
CA Droit		35	30	10	5		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes