

MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 11:24:43

Durée: 4mn 32s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONATE IBRAHIMA
Date de naissance	05/08/1988
Age	36
Société	CR18
ID	25031511120334504

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

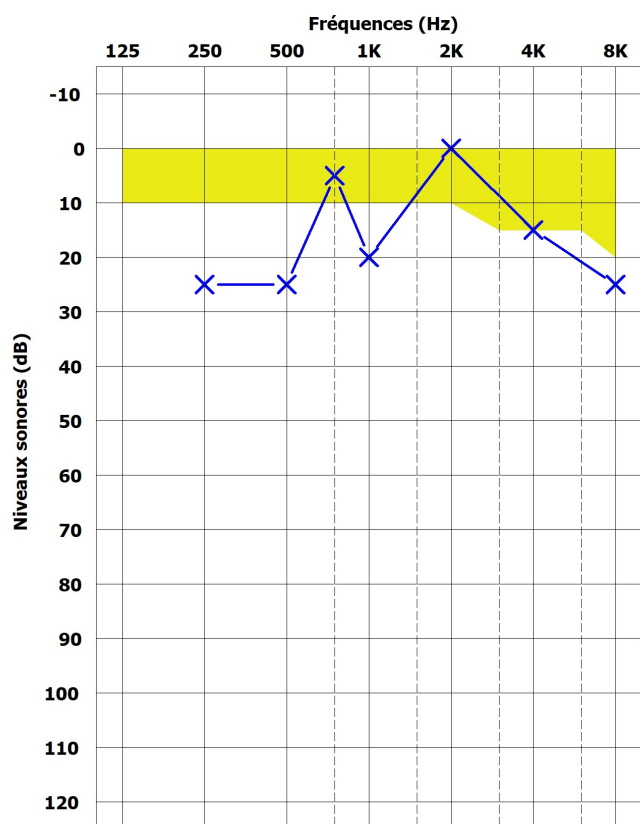

Oreille Gauche

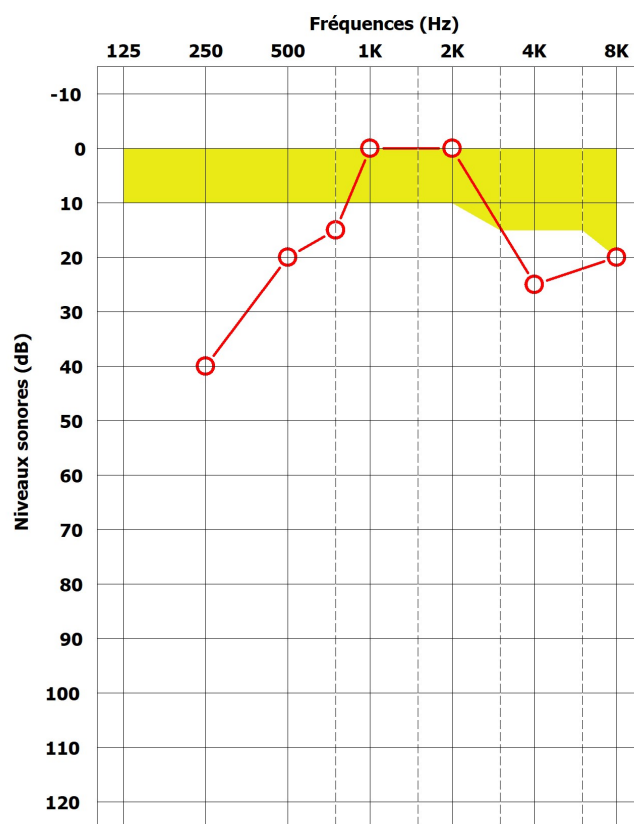

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	5	20		0		15		25
CA Droit		40	20	15	0		0		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes