

MEDVIE


Date du test: 22/04/2024 13:20:38

Durée: 9mn 29s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KANTE MOHAMED
Date de naissance	03/12/1997
Age	26
Société	CR18
ID	24042213163992957

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

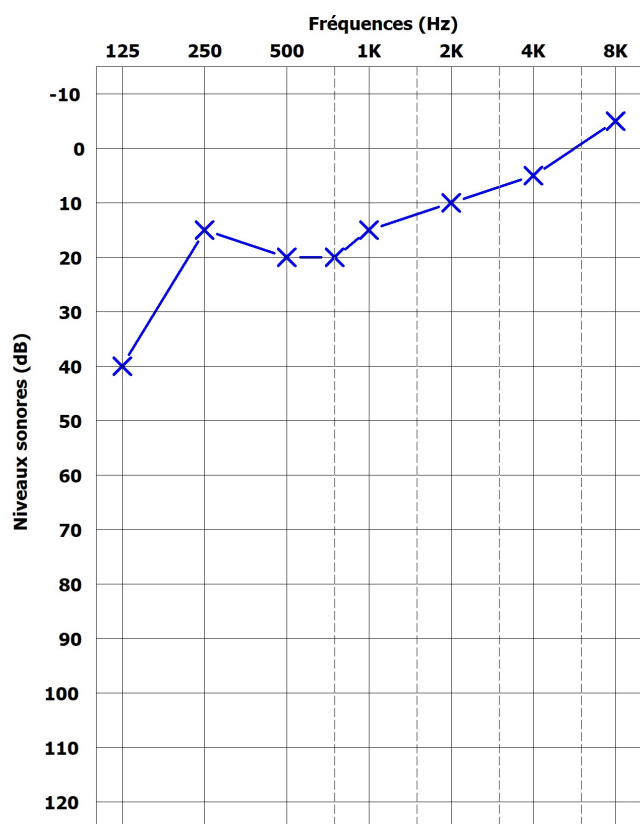

Oreille Gauche

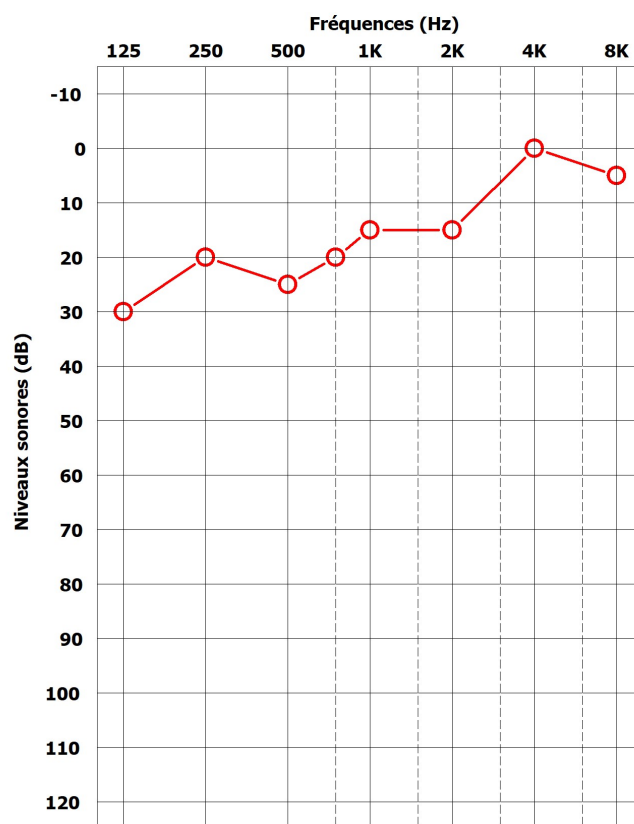

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	15	20	20	15		10		5		-5
CA Droit	30	20	25	20	15		15		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes