


MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 17:37:00

Durée: 5mn 51s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

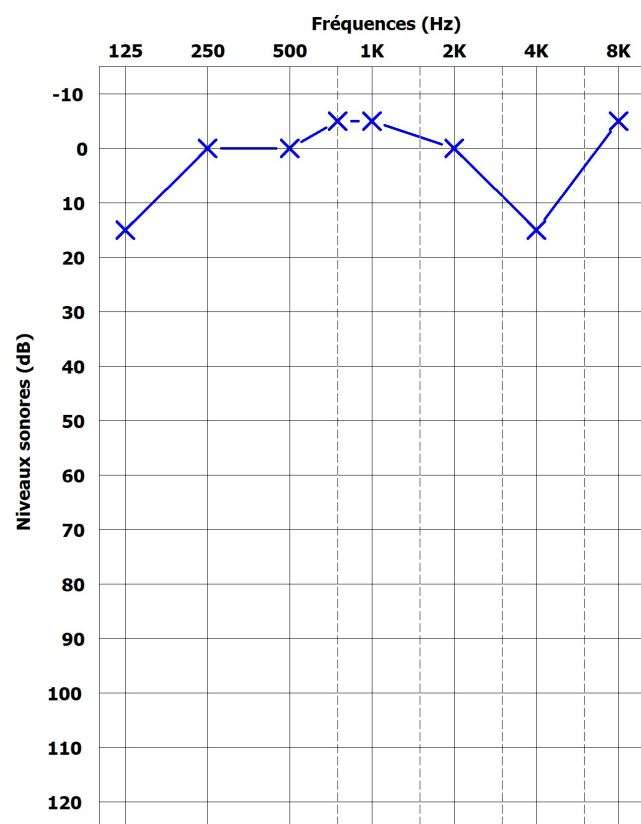

Oreille Gauche

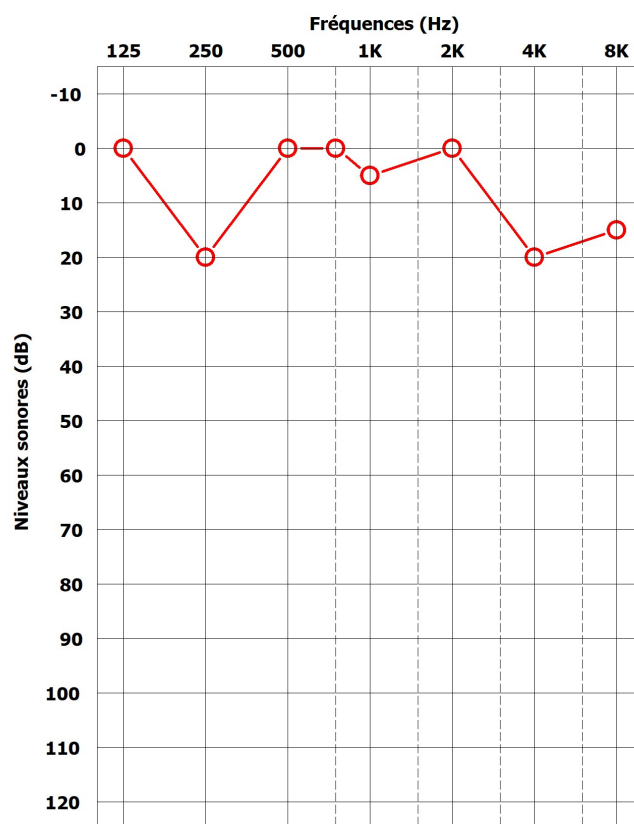

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	0	0	-5	-5		0		15		-5
CA Droit	0	20	0	0	5		0		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO OURY KATY
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	CR18
ID	24041517274467218

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021